



stalgast

ekspert gastronomiczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

v1.0 - 12.2008

Dystrybutor chłodzący do soków, napojów

MODEL: 469101

Materiał wbudowano w Budynek
Dydaktyczny AWF im. E. Piaseckiego
przy ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań



DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodność
z oryginałem

"STALLAS" s.c.
Szymon Łaskowski, Kierownik, Grochowski
Wojnowice 25-24-113 Osieczna
NIP 697-224 75-01 REGON 300900088
tel. / fax 65 526 28 45


7.3. Ustawianie temperatury

Ustawianie temperatury w dozowniku odbywa się przy pomocy pokrętki umieszczonej na boku urządzenia.

Zakres temperatur: 1 (12°C) do 7 (6°C) (Rys. 8).

Dokładny zakres temperatury uzależniony jest od warunków (np. temperatura otoczenia itp.) w jakich urządzenie jest używane.


Rys. 8



7.4. Opróżnianie zbiornika

Opróżnianie powinno odbywać się tylko po poprzez dozownik z dźwignią umieszczony w zbiorniku.

Rys. 9

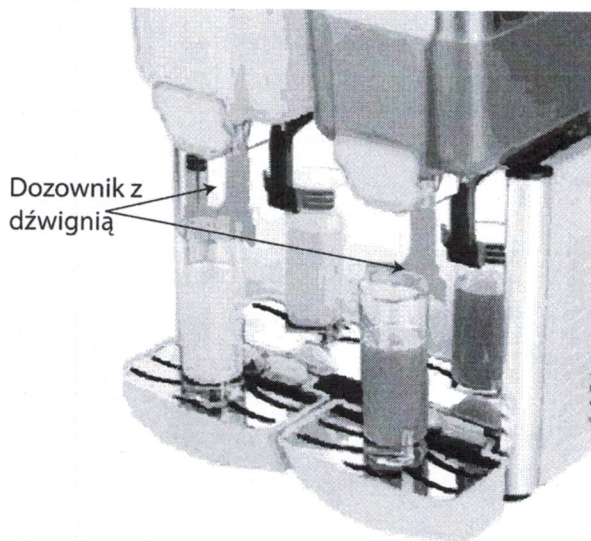

UWAGA: Nie opróżniać urządzenia przez jego przechylenie.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.
2. Całkowicie opróżnić zbiorniki.
3. Zdjąć mieszadło, unieść plastikowy zbiornik i odłączyć od elementu chłodzącego.
4. Zbiornik czyścić za pomocą ciepłej wody z dodatkiem delikatnego płynu do mycia naczyń.
5. Po oczyszczeniu wytrzeć zbiorniki do sucha.
6. Zdjąć uszczelkę z elementu chłodzącego i przetrzeć wilgotną szmatką. Uszczelkę umieścić w podstawie zbiornika. Wy-
czyścić element chłodzący za pomocą wilgotnej szmatki i nałożyć zbiornik.

UWAGA! Należy zwrócić szczególną uwagę podczas nakładania uszczelki. Nieprawidłowe umieszczenie uszczelki może spowodować przecieki. Do czyszczenia urządzenia nie używać środków ściernych i żrących.

Za zgodność z oryginałem

"STALLAS" S.C.
Szymon Łaskowski, Kazimierz Grochowski
Wojnowice 2C, 64-113 Osieczna
NIP 697-224-75-91 REGON 300900088
tel./faks 66 526 28 45