ŚCIANA SC14'L
WYKONAĆ 2x
SKALA 1:20

UWAGA!!!
SCIANĘ POMIĘDZY OSIAMI I I G W OSI 1'
NALEŻY WYKONAĆ JAKO LUSTRZANE ODBICIE
SCIANY POMIĘDZY OSIAMI I I G W OSI 14'

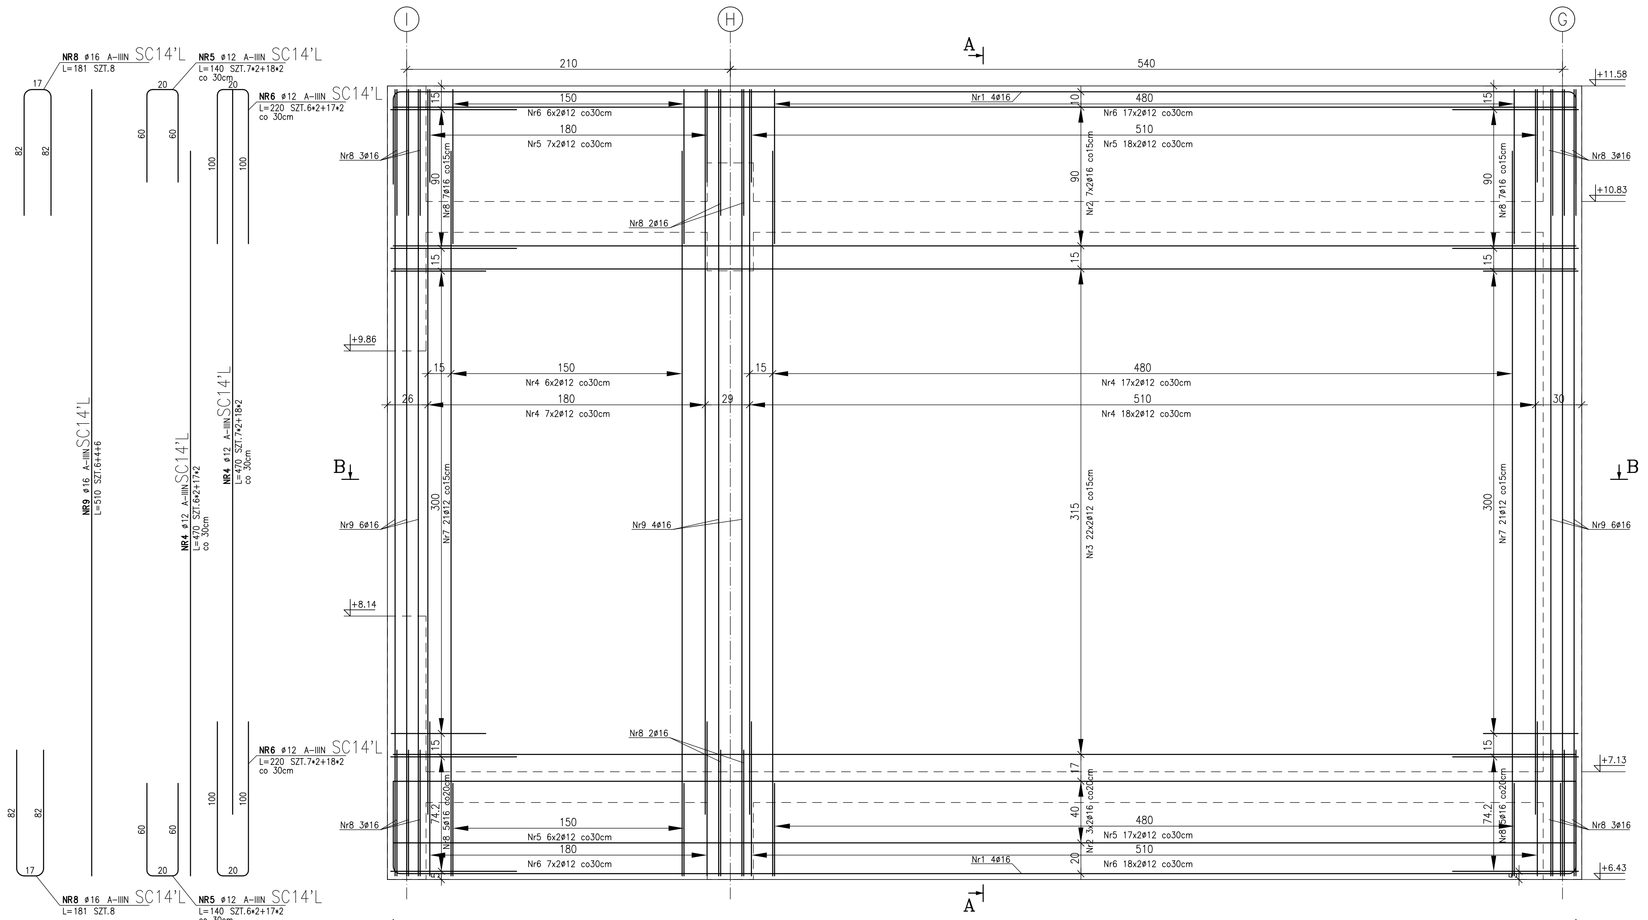

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø12	ø16
SC14'L	1	ø16 A-IIIN	887	8		70.96
	2	ø16 A-IIIN	767	20		153.4
	3	ø12 A-IIIN	767	44	337.48	
	4	ø12 A-IIIN	470	96	451.2	
	5	ø12 A-IIIN	140	96	134.4	
	6	ø12 A-IIIN	220	96	211.2	
	7	ø12 A-IIIN	140	42	58.8	
	8	ø16 A-IIIN	181	40		72.4
	9	ø16 A-IIIN	510	16		81.6
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					1193.08	378.36
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.888	1.578
MASA [kg]					1059.46	597.05
MASA OGÓŁEM [kg]					1656.51	
WYKONAĆ: x 2					3313.02	

ŚCIANA SC14'P
WYKONAĆ 2x
SKALA 1:20, 1:10

UWAGA!!!
ŚCIANĘ ŚCIANA SC14'P W OSIACH E DO B WYKONAĆ JAKO LUSTRZANE
ODBICIE ŚCIANY SC14'L W OSIACH I DO G

UWAGA!!!
SCIANĘ POMIĘDZY OSIAMI E I B W OSI 1'
NALEŻY WYKONAĆ JAKO LUSTRZANE ODBICIE
SCIANY POMIĘDZY OSIAMI E I B W OSI 14'

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø12	ø16
SC14'P	1	ø16 A-IIIN	887	8		70.96
	2	ø16 A-IIIN	767	20		153.4
	3	ø12 A-IIIN	767	44	337.48	
	4	ø12 A-IIIN	470	96	451.2	
	5	ø12 A-IIIN	140	96	134.4	
	6	ø12 A-IIIN	220	96	211.2	
	7	ø12 A-IIIN	140	42	58.8	
	8	ø16 A-IIIN	181	40		72.4
	9	ø16 A-IIIN	510	16		81.6
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					1193.08	378.36
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.888	1.578
MASA [kg]					1059.46	597.05
MASA OGÓŁEM [kg]					1656.51	
WYKONAĆ: x 2					3313.02	

ŚCIANA SCGL
WYKONAĆ 2x
SKALA 1:20

UWAGA!!!
SCIANĘ POMIĘDZY OSIAMI 1' I 1 W OSI G
NALEŻY WYKONAĆ JAKO LUSTRZANE ODBICIE
ŚCIANY POMIĘDZY OSIAMI 14' I 14

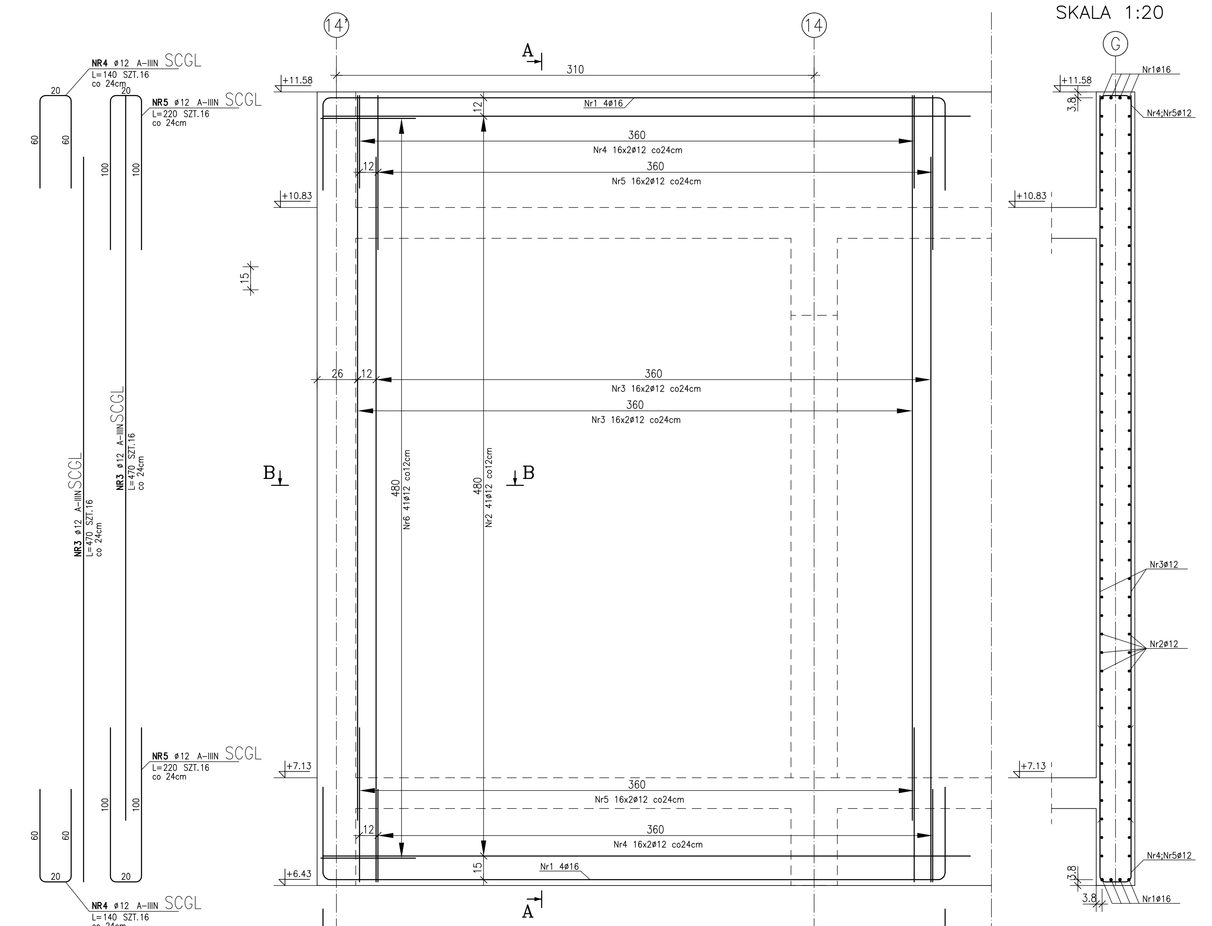

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø12	ø16
SCGL	1	ø16 A-IIIN	524	8		41.92
	2	ø12 A-IIIN	420	41	172.2	
	3	ø12 A-IIIN	470	32	150.4	
	4	ø12 A-IIIN	140	32	44.8	
	5	ø12 A-IIIN	220	32	70.4	
	6	ø12 A-IIIN	140	41	57.4	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					495.2	41.92
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.888	1.578
MASA [kg]					439.74	66.15
MASA OGÓŁEM [kg]					505.89	
WYKONAĆ: x 2					1011.78	

ŚCIANA SCEP
WYKONAĆ 2x
SKALA 1:20, 1:10

UWAGA!!!
ŚCIANĘ SCEP W OSI E WYKONAĆ JAKO LUSTRZANE
ODBICIE ŚCIANY SCGL W OSI G

UWAGA!!!
SCIANĘ POMIĘDZY OSIAMI 1' I 1 W OSI E
NALEŻY WYKONAĆ JAKO LUSTRZANE ODBICIE
ŚCIANY POMIĘDZY OSIAMI 14' I 14

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø12	ø16
SCEP	1	ø16 A-IIIN	524	8		41.92
	2	ø12 A-IIIN	420	41	172.2	
	3	ø12 A-IIIN	470	32	150.4	
	4	ø12 A-IIIN	140	32	44.8	
	5	ø12 A-IIIN	220	32	70.4	
	6	ø12 A-IIIN	140	41	57.4	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					495.2	41.92
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.888	1.578
MASA [kg]					439.74	66.15
MASA OGÓŁEM [kg]					505.89	
WYKONAĆ: x 2					1011.78	

BETON B30
STAL A–IIIN

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rzutem montażowym.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.

Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu		Nr rysunku K45
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurowskiego ARPA ul. Maciejewskiego7 Poznań		data IV 2007
Projekt wykonawczy	1 : 20	
Treść rys.: Tarcza w osi 14' i 1' Ściany SCGL i SCEP		
Generalny projektant:	mgr inż. arch. Jerzy Gurowski G.P. upr. bud. 77/65	
Autor:	mgr inż. Jolanta Lewandowska upr. nr 358/PR/94	
Opracował:	mgr inż. Piotr Warchił	
Sprawdził:	mgr inż. Napoleon Lewandowski upr. nr 1638/61	