SYMBOL	Ba08	Ba09	Ba10	Ba11	Ba12	Ba13
RODZAJ	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM +4,87/+6,03	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM +1,34/+2,35	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM 0,00/+1,34	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM +2,35/+3,70	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM –2,51/–1,34	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM –1,34/0,00
SCHEMAT	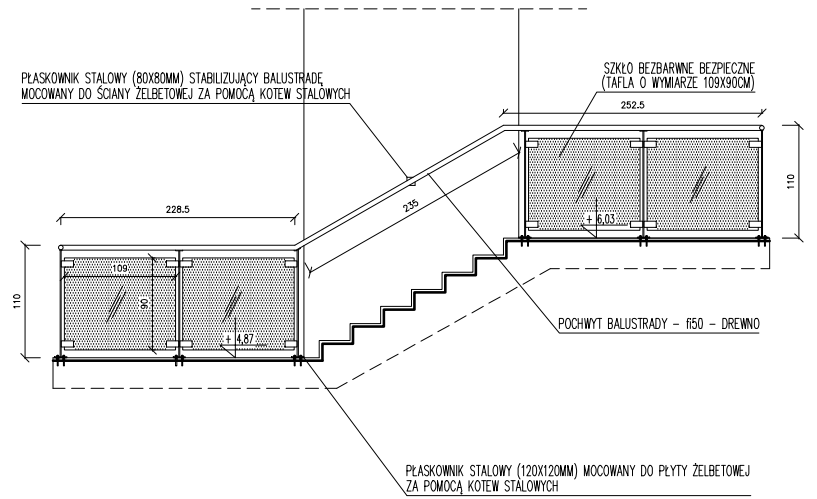 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE (TAFLA O WYMIARZE 109X90CM) 252.5 110 228.5 235 109 90 + 6,03 + 4,87 POCHWYT BALUSTRADY – fi50 – DREWNO PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	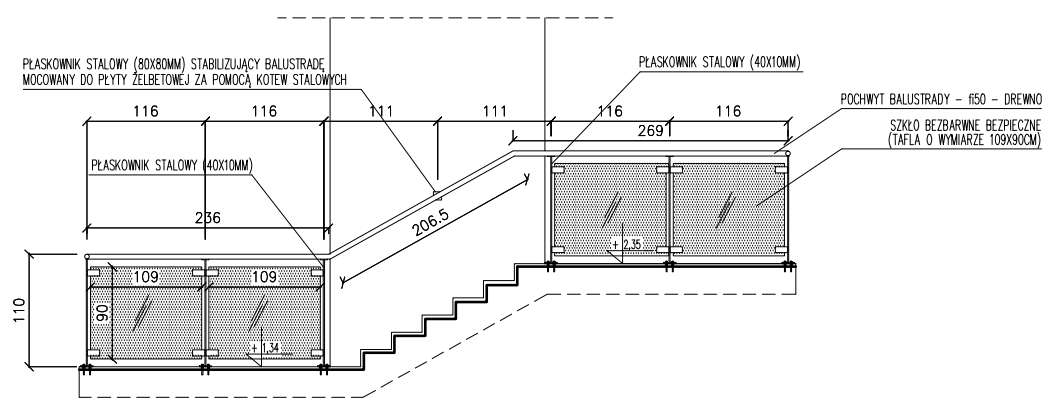 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH PŁASKOWNIK STALOWY (40X10MM) POCHWYT BALUSTRADY – fi50 – DREWNO SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE (TAFLA O WYMIARZE 109X90CM) 116 116 111 111 116 116 269 236 206.5 110 109 109 90 + 1,34 + 2,35	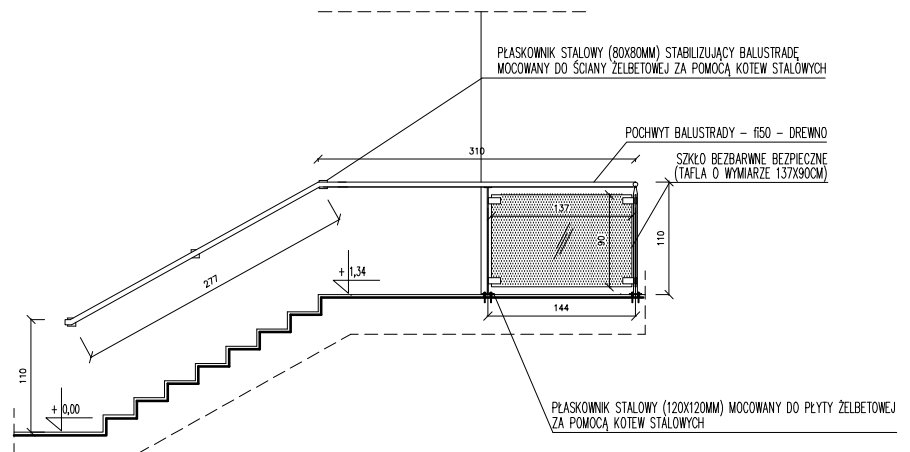 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH POCHWYT BALUSTRADY – fi50 – DREWNO SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE (TAFLA O WYMIARZE 137X90CM) 310 137 90 110 144 277 110 + 1,34 + 0,00 PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	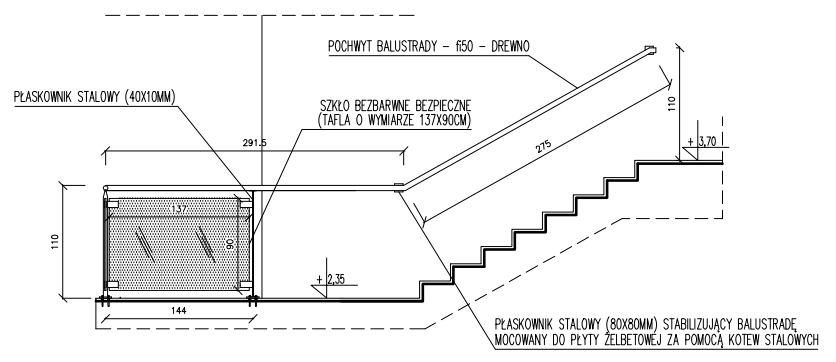 POCHWYT BALUSTRADY – fi50 – DREWNO PŁASKOWNIK STALOWY (40X10MM) SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE (TAFLA O WYMIARZE 137X90CM) 291.5 110 137 90 144 275 110 + 3,70 + 2,35 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	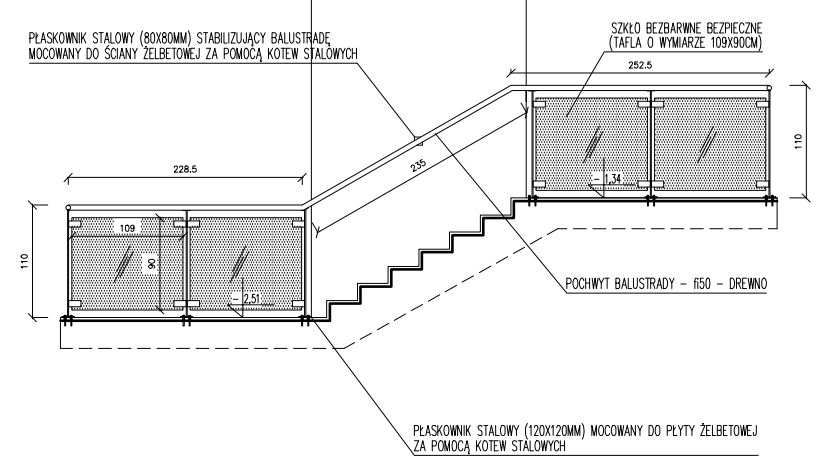 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE (TAFLA O WYMIARZE 109X90CM) 252.5 110 228.5 235 109 90 – 1,34 – 2,51 POCHWYT BALUSTRADY – fi50 – DREWNO PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	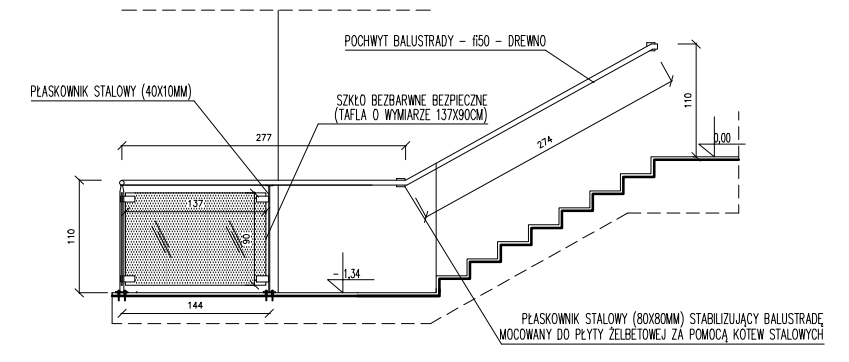 POCHWYT BALUSTRADY – fi50 – DREWNO PŁASKOWNIK STALOWY (40X10MM) SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE (TAFLA O WYMIARZE 137X90CM) 277 110 137 90 144 274 110 0,00 – 1,34 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH
ILOŚĆ SZT. RAZEM	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)
UWAGI	POCHWYT BALUSTRADY (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE MOCOWANE SYSTEMOWO SŁUPEK – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIK 40X10MM MOCOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	POCHWYT BALUSTRADY (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE MOCOWANE SYSTEMOWO SŁUPEK – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIK 40X10MM MOCOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	POCHWYT BALUSTRADY (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE MOCOWANE SYSTEMOWO SŁUPEK – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIK 40X10MM MOCOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	POCHWYT BALUSTRADY (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE MOCOWANE SYSTEMOWO SŁUPEK – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIK 40X10MM MOCOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	POCHWYT BALUSTRADY (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE MOCOWANE SYSTEMOWO SŁUPEK – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIK 40X10MM MOCOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	POCHWYT BALUSTRADY (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE MOCOWANE SYSTEMOWO SŁUPEK – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIK 40X10MM MOCOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI

Ba14	Ba15	Ba16	Ba17
BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM –1,34/0,00	BALUSTRADA BOCZNEJ KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM –3,85/–1,35	BALUSTRADA BOCZNEJ KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM –1,35/0,00	BALUSTRADA BOCZNEJ KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM –1,35/0,00
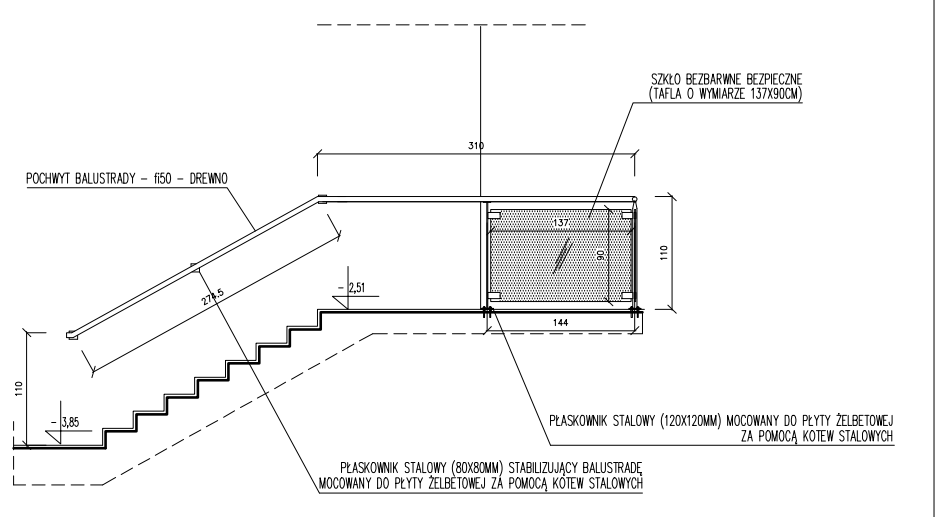 SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE (TAFLA O WYMIARZE 137X90CM) 310 POCHWYT BALUSTRADY – fi50 – DREWNO 137 90 110 – 2,51 274.5 144 110 – 3,85 PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	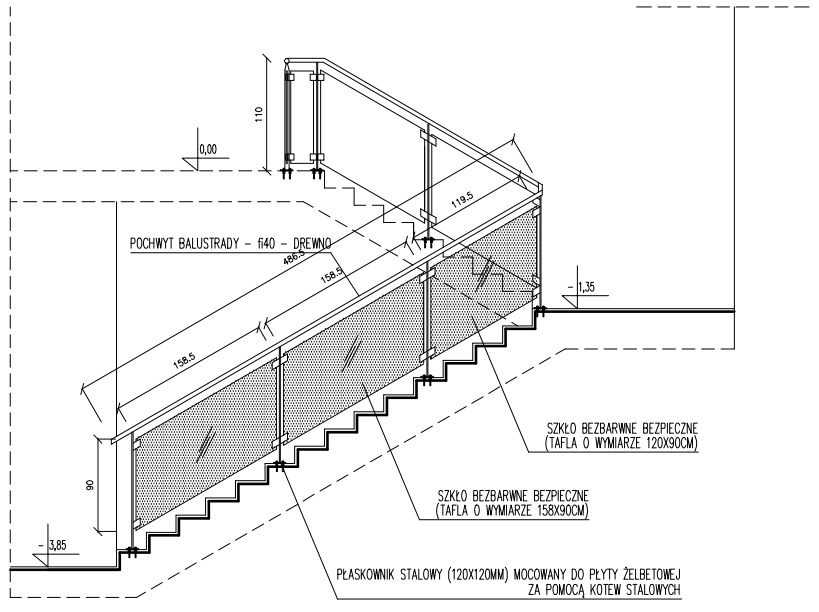 110 0,00 119.5 POCHWYT BALUSTRADY – fi40 – DREWNO 486.5 158.5 – 1,35 158.5 90 – 3,85 SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE (TAFLA O WYMIARZE 120X90CM) SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE (TAFLA O WYMIARZE 158X90CM) PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	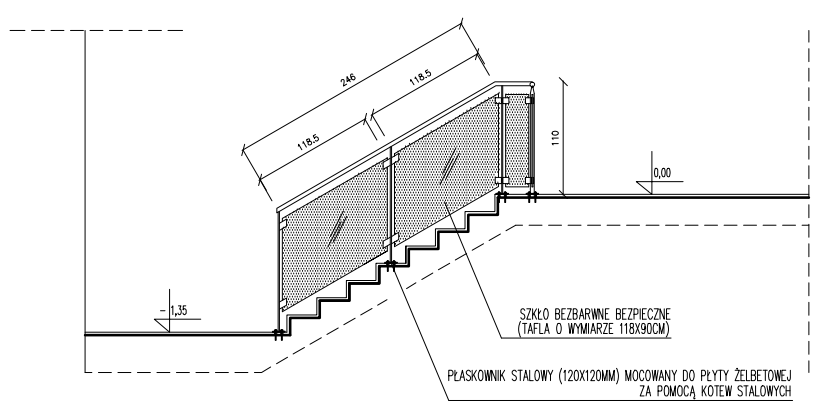 246 118.5 118.5 110 0,00 – 1,35 SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE (TAFLA O WYMIARZE 118X90CM) PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	 141 122.5 110 90 0,00
2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)
POCHWYT BALUSTRADY (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE MOCOWANE SYSTEMOWO SŁUPEK – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIK 40X10MM MOCOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU	POCHWYT BALUSTRADY (fi40) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE MOCOWANE SYSTEMOWO SŁUPEK – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIK 40X10MM MOCOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU	POCHWYT BALUSTRADY (fi40) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE MOCOWANE SYSTEMOWO SŁUPEK – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIK 40X10MM MOCOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU	POCHWYT BALUSTRADY (fi40) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (120X120MM) MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH SZKŁO BEZBARWNE BEZPIECZNE MOCOWANE SYSTEMOWO SŁUPEK – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIK 40X10MM MOCOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU
OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie.
3. Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach lub zmianach.

Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu		Nr rysunku WA20B
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiego7 Poznań		Umowa nr 903/06
Projekt architektoniczny–budowlany	1 : 50	data VI 2007
Treść rys.: Zestawienie balustrad – wewnętrznych		
Autor : mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65		
Opracował zespół: mgr inż. arch. Jakub Adamiak mgr inż. arch. Marek Szapiel mgr inż. arch. Cezary Czemplik mgr inż. arch. Łukasz Janiak mgr inż. arch. Łukasz Nowak		