GRANICA DZIAŁKI

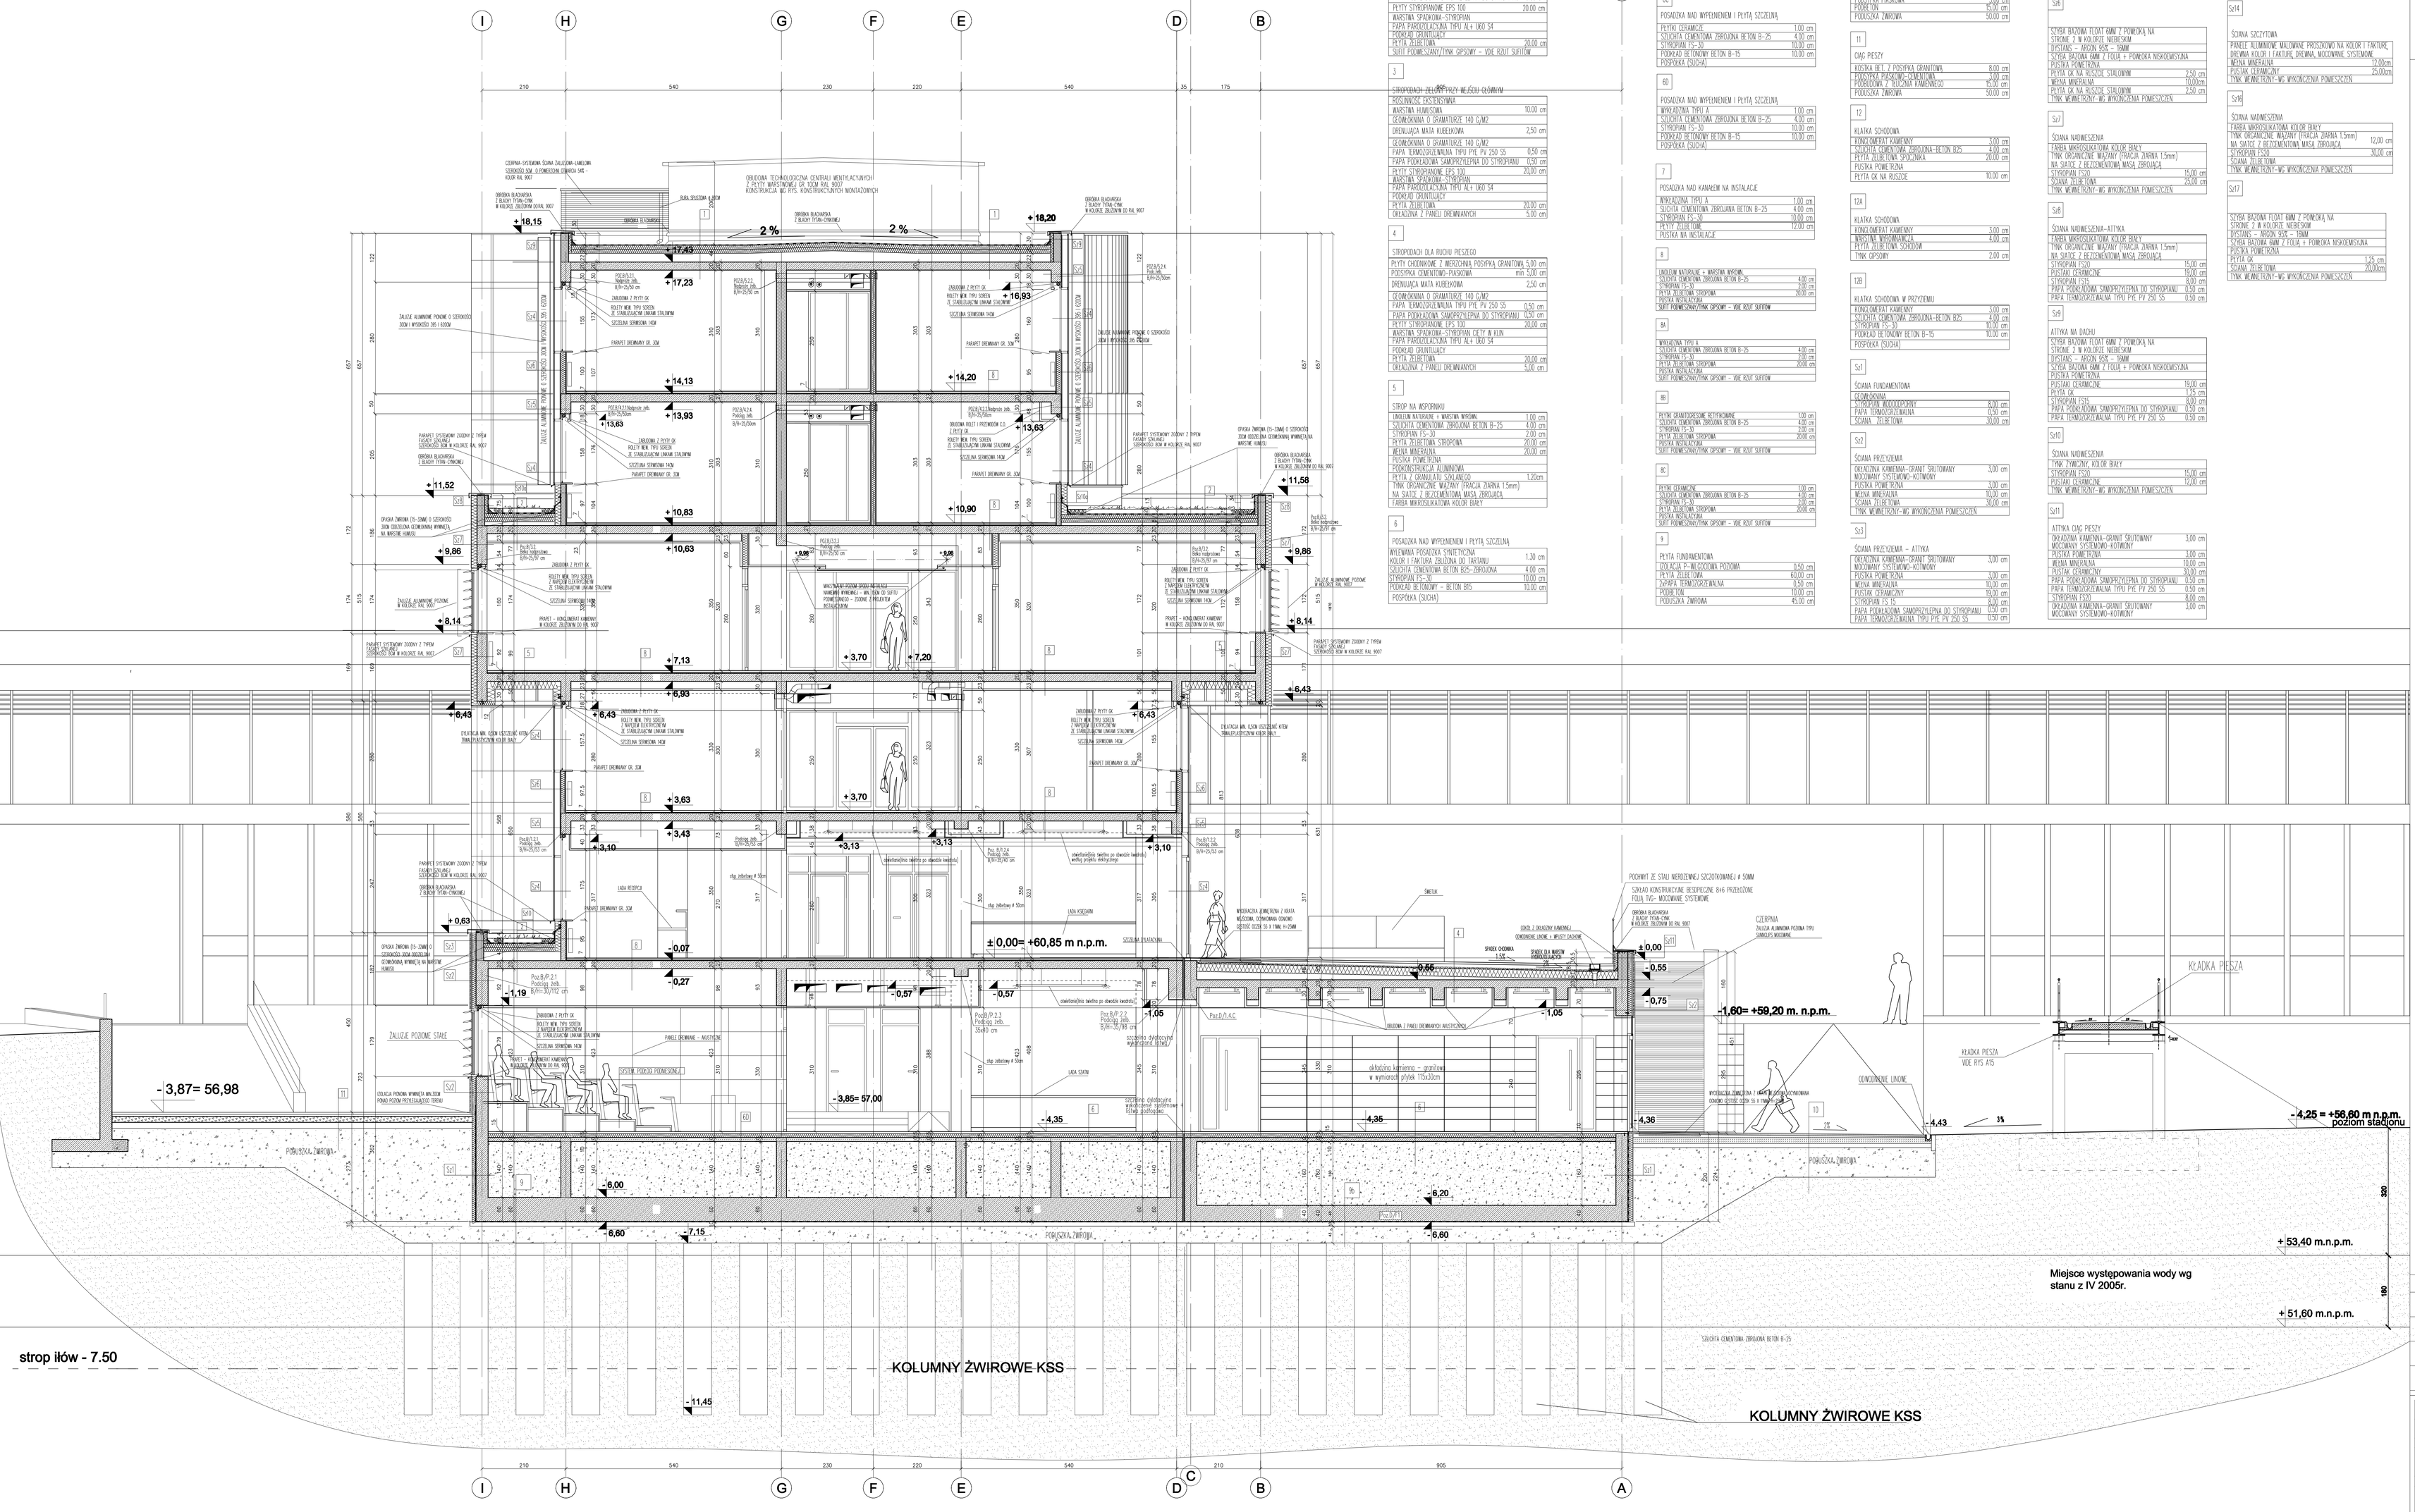


1

STROPODACH OCIEPLONY:

| | |
|---|---|
| PAPA TERMOZGRZEWALNA TYPU PYE PV 250 S5 | 0,50 cm |
| PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA DO STYROPIANU | 0,50 cm |
| PŁYTY STYROPIANOWE EPS 100 | 20,00 cm |
| WARSTWA SPADKOWA - STYROPIAN CZTY W KLIN | |
| PAPA PAROIZOLACYJNA TYPU AL+ 080 S4 | |
| PODKŁAD GRUNTUJĄCY | |
| PŁYTA ŻELBETOWA | 20,00 cm |
| TYNK GIPSOWY | 2,00 cm |

2

STROPODACH ZIELONY NA TARASACH:

| | |
|---|---|
| ROŚLINNOŚĆ EKSTENSYWNA | |
| TYDZIEŃ ZASTĘPCZY WEGETACYJNY | 10,00 cm |
| MATA Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH 500G/M2 | |
| WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z FOLII PP | |
| PAPA TERMOZGRZEWALNA TYPU PYE PV 250 S5 | 0,50 cm |
| PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA DO STYROPIANU | 0,50 cm |
| PŁYTY STYROPIANOWE EPS 100 | 20,00 cm |
| WARSTWA SPADKOWA - STYROPIAN | |
| PAPA PAROIZOLACYJNA TYPU AL+ 0865 S4 | |
| PODKŁAD GRUNTUJĄCY | |
| PŁYTA ŻELBETOWA | 20,00 cm |
| OCZYSZCZENIE I POWŁOCZENIE GIPSOWE - VIDE RZUT SUFITÓW | |

3

STROPODACH ZIELONY NA WEJŚCIU GŁÓWNYM

| | |
|---|---|
| ROŚLINNOŚĆ EKSTENSYWNA | |
| WARSTWA HUMUSOWA | 10,00 cm |
| GEOWŁÓKNINA O GRAMATURZE 140 G/M2 | |
| DRENUJĄCA MATA KOLCZASTA | 2,50 cm |
| GEOWŁÓKNINA O GRAMATURZE 140 G/M2 | |
| PAPA TERMOZGRZEWALNA TYPU PYE PV 250 S5 | 0,50 cm |
| PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA DO STYROPIANU | 0,50 cm |
| PŁYTY STYROPIANOWE EPS 100 | 20,00 cm |
| WARSTWA SPADKOWA - STYROPIAN CZTY W KLIN | |
| PAPA PAROIZOLACYJNA TYPU AL+ 0865 S4 | |
| PODKŁAD GRUNTUJĄCY | |
| PŁYTA ŻELBETOWA | 20,00 cm |
| OKŁADZINA Z PŁYTEK DROBNOWYMIAROWYCH | 5,00 cm |

4

STROPODACH DLA RUCHU PIESZEGO

| | |
|---|---|
| PŁYTY CHODNIKOWE Z MROZOODPORNEJ POSYPKĄ GRANITOWĄ | 5,00 cm |
| PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA | min 3,00 cm |
| DRENUJĄCA MATA KOLCZASTA | 2,50 cm |
| GEOWŁÓKNINA O GRAMATURZE 140 G/M2 | |
| PAPA TERMOZGRZEWALNA TYPU PYE PV 250 S5 | 0,50 cm |
| PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA DO STYROPIANU | 0,50 cm |
| PŁYTY STYROPIANOWE EPS 100 | 20,00 cm |
| WARSTWA SPADKOWA - STYROPIAN CZTY W KLIN | |
| PAPA PAROIZOLACYJNA TYPU AL+ 0865 S4 | |
| PODKŁAD GRUNTUJĄCY | |
| PŁYTA ŻELBETOWA | 20,00 cm |
| OKŁADZINA Z PŁYTEK DROBNOWYMIAROWYCH | 5,00 cm |

5

STROP NA WSPORNIKU

| | |
|---|---|
| UNIJOLIN NATURALNY + WARSTWA WYRÓWN. | 1,00 cm |
| SZCZAPA CEMENTOWA ZBROJONA BETON B-25 | 4,00 cm |
| STYROPIAN FS-30 | 2,00 cm |
| PŁYTA ŻELBETOWA STROPOWA | 20,00 cm |
| WEWNĘTRZNA OKŁADZINA WAPIENNO-CEMENTOWA | 1,25cm |
| TYNK ORGANICZNE WAŁOWANY FRAKCJA ZIARNA 1,5mm) | |
| NA BAZIE Z WAPIENNIKA MASA ZBROJĄCA | |
| FARBA MINERALNA KOLOR BIAŁY | |

6

POSADZKA NAD WYPEŁNIENIEM I PŁYTĄ SZCZELNĄ

| | |
|---|---|
| WYLEWANA POSADZKA SYNTETYCZNA | 1,30 cm |
| KOLOR I FAKTURA ZGODNA DO AKCEPTACJI | |
| SZCZAPA CEMENTOWA BETON B25-ZBROJONA | 4,00 cm |
| STYROPIAN FS-30 | 10,00 cm |
| PODKŁAD BETONOWY - BETON B15 | 10,00 cm |
| PODSYPKA (SUCHA) | |

6A

POSADZKA NAD WYPEŁNIENIEM I PŁYTĄ SZCZELNĄ

| | |
|---|---|
| POSADZKA TECHNICZNA BETONOWA B-25 | 5,00 cm |
| STYROPIAN FS-30 | 10,00 cm |
| ZAPORA TERMOSTATU/MAUNA | |
| PODKŁAD GRUNTUJĄCY | |
| PODBETON B15 | 10,00 cm |
| PODSYPKA ZWIROWA DO POZIOMU PŁYT | |

6B

POSADZKA NAD WYPEŁNIENIEM I PŁYTĄ SZCZELNĄ

| | |
|---|---|
| PŁYTKI GRANITOWE | 1,00 cm |
| SZCZAPA CEMENTOWA BETON B25-ZBROJONA | 4,00 cm |
| STYROPIAN FS-30 | 10,00 cm |
| PODKŁAD BETONOWY - BETON B15 | 10,00 cm |
| PODSYPKA (SUCHA) | |

6C

POSADZKA NAD WYPEŁNIENIEM I PŁYTĄ SZCZELNĄ

| | |
|---|---|
| PŁYTKI CERAMICZNE | 1,00 cm |
| SZCZAPA CEMENTOWA ZBROJONA BETON B-25 | 4,00 cm |
| STYROPIAN FS-30 | 10,00 cm |
| PODKŁAD BETONOWY BETON B-15 | 10,00 cm |
| PODSYPKA (SUCHA) | |

6D

POSADZKA NAD WYPEŁNIENIEM I PŁYTĄ SZCZELNĄ

| | |
|---|---|
| WYKŁADZINA TYPU II | 1,00 cm |
| SZCZAPA CEMENTOWA ZBROJONA BETON B-25 | 4,00 cm |
| STYROPIAN FS-30 | 10,00 cm |
| PODKŁAD BETONOWY BETON B-15 | 10,00 cm |
| PODSYPKA (SUCHA) | |

7

POSADZKA NAD KANAŁEM NA INSTALACJE

| | |
|---|---|
| WYKŁADZINA TYPU II | 1,00 cm |
| SZCZAPA CEMENTOWA ZBROJONA BETON B-25 | 4,00 cm |
| STYROPIAN FS-30 | 10,00 cm |
| PŁYTA ŻELBETOWE | 12,00 cm |
| PUSTKA NA INSTALACJE | |

8

| | |
|---|---|
| UNIJOLIN NATURALNY + WARSTWA WYRÓWN. | |
| SZCZAPA CEMENTOWA ZBROJONA BETON B-25 | 4,00 cm |
| STYROPIAN FS-30 | 2,00 cm |
| PŁYTA ŻELBETOWA STROPOWA | 20,00 cm |
| SUFIT PODWIESZONY TYPU GIPSOWY - VIDE RZUT SUFITÓW | |

8A

| | |
|---|---|
| WYKŁADZINA TYPU II | |
| SZCZAPA CEMENTOWA ZBROJONA BETON B-25 | 4,00 cm |
| STYROPIAN FS-30 | 2,00 cm |
| PŁYTA ŻELBETOWA STROPOWA | 20,00 cm |
| WEWNĘTRZNA OKŁADZINA WAPIENNO-CEMENTOWA | |
| SUFIT PODWIESZONY TYPU GIPSOWY - VIDE RZUT SUFITÓW | |

8B

| | |
|---|---|
| PŁYTKI CERAMICZNE | 1,00 cm |
| SZCZAPA CEMENTOWA ZBROJONA BETON B-25 | 4,00 cm |
| STYROPIAN FS-30 | 2,00 cm |
| PŁYTA ŻELBETOWA STROPOWA | 20,00 cm |
| WEWNĘTRZNA OKŁADZINA WAPIENNO-CEMENTOWA | |
| SUFIT PODWIESZONY TYPU GIPSOWY - VIDE RZUT SUFITÓW | |

8C

| | |
|---|---|
| PŁYTKI CERAMICZNE | 1,00 cm |
| SZCZAPA CEMENTOWA ZBROJONA BETON B-25 | 4,00 cm |
| STYROPIAN FS-30 | 2,00 cm |
| PŁYTA ŻELBETOWA STROPOWA | 20,00 cm |
| PUSTKA INSTALACYJNA | |
| SUFIT PODWIESZONY TYPU GIPSOWY - VIDE RZUT SUFITÓW | |

9

PŁYTA FUNDAMENTOWA

| | |
|---|---|
| IZOLACJA P-WILGOCIOWA POZIOMA | 0,50 cm |
| PŁYTA ŻELBETOWA | 80,00 cm |
| ZAPORA TERMOSTATU/MAUNA | 0,50 cm |
| PODBETON B15 | 10,00 cm |
| PODSYPKA ZWIROWA | 45,00 cm |

10

PŁYTA FUNDAMENTOWA

| | |
|---|---|
| IZOLACJA P-WILGOCIOWA POZIOMA | 0,50 cm |
| PŁYTA ŻELBETOWA | 80,00 cm |
| ZAPORA TERMOSTATU/MAUNA | 0,50 cm |
| PODBETON B15 | 10,00 cm |
| PODSYPKA ZWIROWA | 45,00 cm |

10

| | |
|---|---|
| PODBETON | 10,00 cm |
| ZAPORA TERMOSTATU/MAUNA | 0,50 cm |
| PODBETON | 10,00 cm |
| PODSYPKA ZWIROWA | 45,00 cm |

10

| | |
|---|---|
| KOLUMNA PRZEMIESZCZENIOWA | |
| GĘSTOŚĆ KOLUMN | 1 kolumna/4 m2 |
| ŚREDNICA KOLUMNY | 0,80 m |
| GŁĘBOKOŚĆ WYKONANIA KOLUMNY | 11,45 m |
| MATERIAŁ KOLUMNY | ŻWIR |

11

ŻWIROWA ŚCIANA OPOROWA

| | |
|---|---|
| KOLUMNA PRZEMIESZCZENIOWA | |
| GĘSTOŚĆ KOLUMN | 1 kolumna/4 m2 |
| ŚREDNICA KOLUMNY | 0,80 m |
| GŁĘBOKOŚĆ WYKONANIA KOLUMNY | 11,45 m |
| MATERIAŁ KOLUMNY | ŻWIR |

11

| | |
|---|---|
| KOLUMNA PRZEMIESZCZENIOWA | |
| GĘSTOŚĆ KOLUMN | 1 kolumna/4 m2 |
| ŚREDNICA KOLUMNY | 0,80 m |
| GŁĘBOKOŚĆ WYKONANIA KOLUMNY | 11,45 m |
| MATERIAŁ KOLUMNY | ŻWIR |

12

KŁADKA SCHODOWA

| | |
|---|---|
| KONGLOMERAT KAMIENNY | 3,00 cm |
| SZCZAPA CEMENTOWA ZBROJONA-BETON B25 | 4,00 cm |
| PŁYTA ŻELBETOWA SPOCZNIKA | 20,00 cm |
| PUSTKA POWIETRZNA | |
| PŁYTA CA NA ROZCIE | 10,00 cm |

12A

KŁADKA SCHODOWA

| | |
|---|---|
| KONGLOMERAT KAMIENNY | 3,00 cm |
| WARSTWA WYRÓWNAWCZA | 4,00 cm |
| PŁYTA ŻELBETOWA SCHODÓW | |
| TYNK GIPSOWY | 2,00 cm |

12B

KŁADKA SCHODOWA W PRZYCZEPIE

| | |
|---|---|
| KONGLOMERAT KAMIENNY | 3,00 cm |
| SZCZAPA CEMENTOWA ZBROJONA-BETON B25 | 4,00 cm |
| STYROPIAN FS-30 | 10,00 cm |
| PODKŁAD BETONOWY BETON B-15 | 10,00 cm |
| POSYPKA (SUCHA) | |

Sd1

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

| | |
|---|---|
| GEOMEMBRANA | |
| STYROPIAN WODOODPORNY | 8,00 cm |
| ŻELBETOWA ŚCIANA OPOROWA | 30,00 cm |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | 30,00 cm |

Sd2

ŚCIANA PRZYZIEMIA

| | |
|---|---|
| OKŁADZINA KAMIENNA-GRANIT SKUTOWANY | 3,00 cm |
| MOCOWANY SYSTEMOWO-KOTWOWY | |
| PUSTKA POWIETRZNA | 3,00 cm |
| WEWNĘTRZNA ŚCIANA NOŚNA | 30,00 cm |
| TYNK WEWNĘTRZNY-WAPIENNY | |

Sd2

| | |
|---|---|
| OKŁADZINA KAMIENNA-GRANIT SKUTOWANY | 3,00 cm |
| MOCOWANY SYSTEMOWO-KOTWOWY | |
| PUSTKA POWIETRZNA | 3,00 cm |
| WEWNĘTRZNA ŚCIANA NOŚNA | 30,00 cm |
| TYNK WEWNĘTRZNY-WAPIENNY | |

Sd3

ŚCIANA PRZYZIEMIA - ATTYKA

| | |
|---|---|
| OKŁADZINA KAMIENNA-GRANIT SKUTOWANY | 3,00 cm |
| MOCOWANY SYSTEMOWO-KOTWOWY | |
| PUSTKA POWIETRZNA | 3,00 cm |
| WEWNĘTRZNA ŚCIANA NOŚNA | 30,00 cm |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | 30,00 cm |
| TYNK WEWNĘTRZNY-WAPIENNY | |

Sd4

FASADA SZKLANA

| | |
|---|---|
| SZYBA BEZPIECZNA FLOAT 6MM Z POWŁOKĄ NA STRONIE 2 W KOLORZE NIEBIESKIM | |
| SYSTEMU – ARGON 90% – 16MM | |
| SZYBA BEZPIECZNA 6MM Z FOLIĄ + POWŁOKĄ NEGATYWOWĄ | |

Sd5

| | |
|---|---|
| SZYBA BEZPIECZNA FLOAT 6MM Z POWŁOKĄ NA STRONIE 2 W KOLORZE NIEBIESKIM | |
| SYSTEMU – ARGON 90% – 16MM | |
| SZYBA BEZPIECZNA 6MM Z FOLIĄ + POWŁOKĄ NEGATYWOWĄ | |
| PUSTKA POWIETRZNA | |
| PŁYTA CA | 12,5 cm |
| STYROPIAN EPS | 20,00cm |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | |
| TYNK WEWNĘTRZNY-WG WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ | |

Sd6

| | |
|---|---|
| SZYBA BEZPIECZNA FLOAT 6MM Z POWŁOKĄ NA STRONIE 2 W KOLORZE NIEBIESKIM | |
| SYSTEMU – ARGON 90% – 16MM | |
| SZYBA BEZPIECZNA 6MM Z FOLIĄ + POWŁOKĄ NEGATYWOWĄ | |
| PUSTKA POWIETRZNA | |
| PŁYTA CA NA ROZCIE STALOWYM | 12,5 cm |
| WEŁNA MINERALNA | 20,00cm |
| PŁYTA CA NA ROZCIE STALOWYM | 12,5 cm |
| TYNK WEWNĘTRZNY-WG WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ | |

Sd7

ŚCIANA NADWIESIENIA

| | |
|---|---|
| FARBA MINERALNA KOLOR BIAŁY | |
| TYNK ORGANICZNE WAŁOWANY FRAKCJA ZIARNA 1,5mm) | |
| NA BAZIE Z WAPIENNIKA MASA ZBROJĄCA | |
| STYROPIAN EPS | 15,00 cm |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | 25,00 cm |
| TYNK WEWNĘTRZNY-WG WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ | |

Sd8

ŚCIANA NADWIESIENIA-ATTYKA

| | |
|---|---|
| FARBA MINERALNA KOLOR BIAŁY | |
| TYNK ORGANICZNE WAŁOWANY FRAKCJA ZIARNA 1,5mm) | |
| NA BAZIE Z WAPIENNIKA MASA ZBROJĄCA | |
| STYROPIAN EPS | 15,00 cm |
| PŁYTA ŻELBETOWA | 18,00 cm |
| STYROPIAN EPS | 7,00 cm |
| PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA DO STYROPIANU | 0,50 cm |
| PAPA TERMOZGRZEWALNA TYPU PYE PV 250 S5 | 0,50 cm |

Sd9

ATTYKA NA DACHU

| | |
|---|---|
| SZYBA BEZPIECZNA FLOAT 6MM Z POWŁOKĄ NA STRONIE 2 W KOLORZE NIEBIESKIM | |
| SYSTEMU – ARGON 90% – 16MM | |
| SZYBA BEZPIECZNA 6MM Z FOLIĄ + POWŁOKĄ NEGATYWOWĄ | |
| PUSTKA POWIETRZNA | |
| PŁYTA CA | 12,5 cm |
| STYROPIAN EPS | 7,00 cm |
| PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA DO STYROPIANU | 0,50 cm |
| PAPA TERMOZGRZEWALNA TYPU PYE PV 250 S5 | 0,50 cm |

Sd10

ŚCIANA NADWIESIENIA

| | |
|---|---|
| TYNK TYNCZNY, KOLOR BIAŁY | |
| STYROPIAN EPS | 15,00 cm |
| PŁYTA ŻELBETOWA | 12,00 cm |
| TYNK WEWNĘTRZNY-WG WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ | |

Sd11

ATTYKA CIĄG PIESZY

| | |
|---|---|
| OKŁADZINA KAMIENNA-GRANIT SKUTOWANY | 3,00 cm |
| MOCOWANY SYSTEMOWO-KOTWOWY | |
| PUSTKA POWIETRZNA | 3,00 cm |
| WEŁNA MINERALNA | 10,00 cm |
| PŁYTA CA NA ROZCIE STALOWYM | 12,5 cm |
| STYROPIAN FS 15 | 8,00 cm |
| PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA DO STYROPIANU | 0,50 cm |
| PAPA TERMOZGRZEWALNA TYPU PYE PV 250 S5 | 0,50 cm |
| OKŁADZINA KAMIENNA-GRANIT SKUTOWANY | 3,00 cm |
| MOCOWANY SYSTEMOWO-KOTWOWY | |

Sd12

ŚCIANA PRZYZIEMIA - ATTYKA

| | |
|---|---|
| OKŁADZINA KAMIENNA-GRANIT SKUTOWANY | 3,00 cm |
| MOCOWANY SYSTEMOWO-KOTWOWY | |
| PUSTKA POWIETRZNA | |
| WEŁNA MINERALNA | 12,00cm |
| PŁYTA CA | 12,5 cm |
| PŁYTA ŻELBETOWA | 25,00 cm |

Sd13

ŚCIANA NADWIESIENIA

| | |
|---|---|
| PANELE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR I FAKTURĘ | |
| BRONIĄ KOLOR I FAKTURĘ, SYSTEMOWE, MOCOWANE SYSTEMOWO | |
| WEŁNA MINERALNA | 12,00cm |
| PŁYTA CEMENTOWA | 8,00 cm |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | 25,00cm |
| PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA DO STYROPIANU | 0,50 cm |
| PAPA TERMOZGRZEWALNA TYPU PYE PV 250 S5 | 0,50 cm |

Sd14

ŚCIANA SZCZYTOWA

| | |
|---|---|
| PANELE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR I FAKTURĘ | |
| BRONIĄ KOLOR I FAKTURĘ, SYSTEMOWE, MOCOWANE SYSTEMOWO | |
| WEŁNA MINERALNA | 12,00cm |
| PŁYTA CEMENTOWA | 8,00 cm |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | 25,00cm |
| TYNK WEWNĘTRZNY-WG WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ | |

Sd15

ŚCIANA NADWIESIENIA

| | |
|---|---|
| FARBA MINERALNA KOLOR BIAŁY | |
| TYNK ORGANICZNE WAŁOWANY FRAKCJA ZIARNA 1,5mm) | |
| NA BAZIE Z WAPIENNIKA MASA ZBROJĄCA | |
| STYROPIAN EPS | 12,00 cm |
| STYROPIAN EPS | 30,00 cm |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | |
| TYNK WEWNĘTRZNY-WG WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ | |

Sd17

SZYBA BEZPIECZNA FLOAT 6MM Z POWŁOKĄ NA STRONIE 2 W KOLORZE NIEBIESKIM

| | |
|---|---|
| SYSTEMU – ARGON 90% – 16MM | |
| SZYBA BEZPIECZNA 6MM Z FOLIĄ + POWŁOKĄ NEGATYWOWĄ | |
| PUSTKA POWIETRZNA | |
| PŁYTA CA | 1,25 cm |
| ŚCIANA ŻELBETOWA | 20,00cm |
| TYNK WEWNĘTRZNY-WG WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ | |

LEGENDA

- ZIELEŃ
- BETON / SZCZAPA
- 1000. RZĘDNA CIĘPNA LUB ARCHITEKTONICZNA
- ± 0.00 RZĘDNA WYKOŃCZENIOWEGO POZIOMU
- -0.32 RZĘDNA KONSTRUKCYJNA
- 400/600 GRUBOŚĆ ŚCIAN SZERAWNYCH RZĘDNA SPODU ŚCIANY
- A8 SZWEDZENIE DETALU I NUMER RYSUNKU

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zaleceniami producentów materiałów budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i wytyczyć geodezyjnie na planie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkieł, tkanin i dekoracji elektrycznych, biblioteki, portyczy i podnaświetle odbojnikiw wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych domiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.
4.Minimalna powierzchnia czynna ściany lamelowej musi wynosić min 54%
5.Nie można brać wymiarów z rysunku.
Obowiązujące są tylko wartości
5.Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościachlub zmianach.

KOORDYNACJA BRANŻOWA

| | | |
|---|---|---|
| KONSTRUKCJA | mgr inż. Jolanta Lewandowska upr. nr. 358/PW/94 | Tel/Fax 061 8 451 787 |
| INSTALACJE SANITARNE | mgr inż. Piotr Osiska upr. nr 177/Pw/93, 178/Pw/93 | Tel/Fax 061 8 568 439 |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | mgr inż. Leszek Cudera upr. nr 117/80/Pw | Tel/Fax 0601 534 800 |
| GENERALNY PROJEKTANT | mgr inż. arch. Jerzy Gurawski upr. nr 77/65 | Tel/Fax 061 8 217 847 |

| | |
|---|---|
| Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu | Nr rysunku B/A/5 |
| Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego ARPA ul. Mackiewskiego7 Poznań | Umowa nr 903/06 |
| Projekt architektoniczny-wykonawczy 1 : 50 | data V 2007 |
| Treść rys.: Przekrój A-A | |
| Autor : mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65 | |
| Opracował zespół: mgr inż. arch. Jakub Adamiak, mgr inż. arch. Marek Szagiel, mgr inż. arch. Cezary Czemplik, mgr inż. arch. Łukasz Janiak, mgr inż. arch. Łukasz Nowak | |