SYMBOL	Po09	Po10	Po11	Po12	Po13	Po14
RODZAJ	POCHWYT 09 – POZIOM +3,70/+4,87	POCHWYT 10 – POZIOM +3,70/+4,87	POCHWYT 11 – POZIOM +4,87/+6,03	POCHWYT 12 – POZIOM +2,35/+3,70	POCHWYT 13 – POZIOM +1,34/+2,35	POCHWYT 14 – POZIOM 0,00/+1,34
SCHEMAT	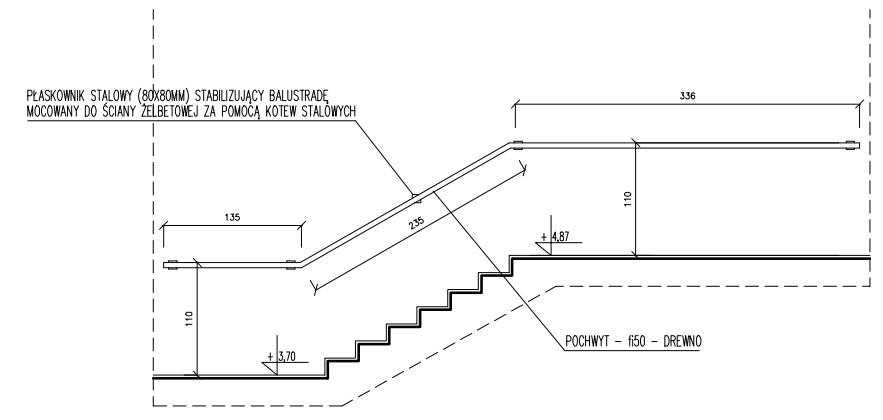 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH 336 135 235 110 + 4,87 110 + 3,70 POCHWYT – fi50 – DREWNO	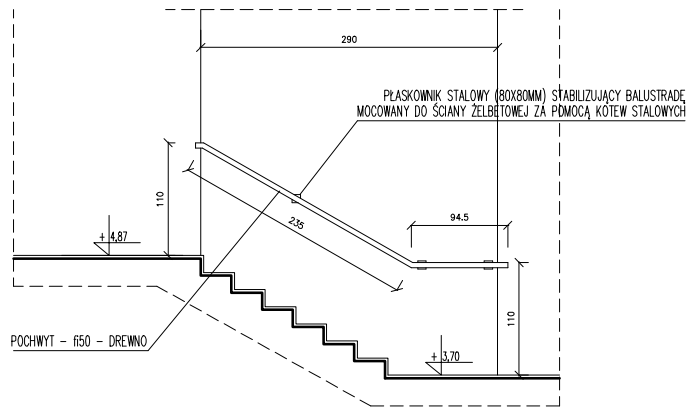 290 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH 110 + 4,87 235 94.5 110 POCHWYT – fi50 – DREWNO + 3,70	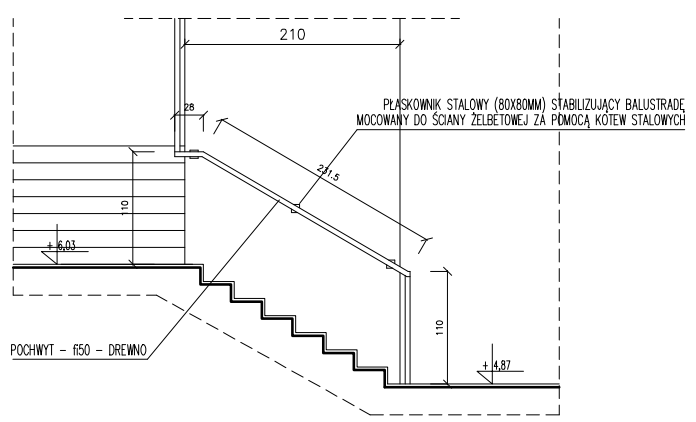 210 28 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH 231.5 10 + 6,03 110 POCHWYT – fi50 – DREWNO + 4,87	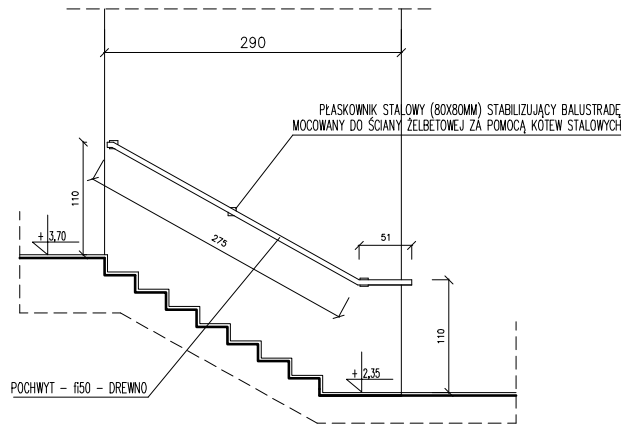 290 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH 110 + 3,70 275 51 110 POCHWYT – fi50 – DREWNO + 2,35	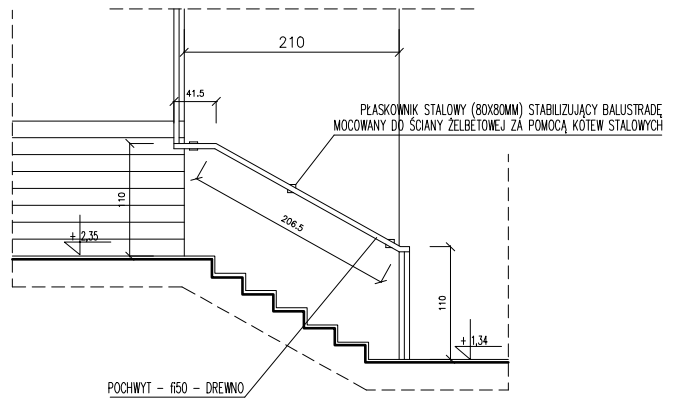 210 41.5 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH 10 + 2,35 206.5 110 + 1,34 POCHWYT – fi50 – DREWNO	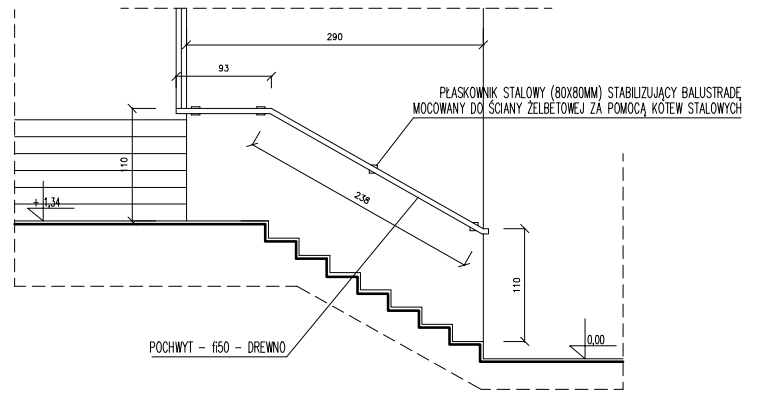 290 93 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH 110 + 1,34 238 110 POCHWYT – fi50 – DREWNO 0,00
ILOŚC SZT. RAZEM	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)
UWAGI	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI

Po15	Po16	Po17
POCHWYT 15 – POZIOM –1,34/0,00	POCHWYT 16 – POZIOM –2,51/–1,34	POCHWYT 17 – POZIOM –3,85/–2,51
 290 110 0,00 275 51 110 – 1,34 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH POCHWYT – fi50 – DREWNO	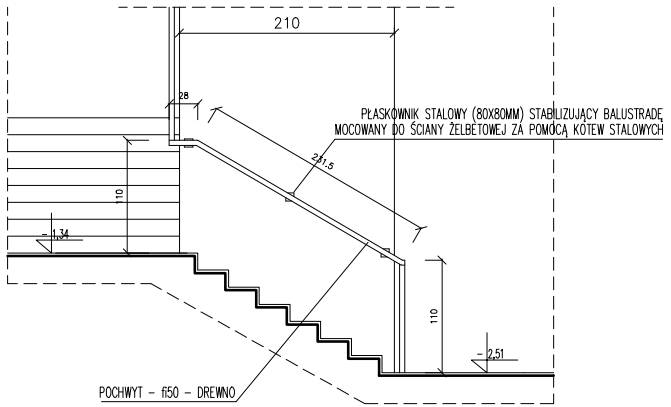 210 28 251.5 110 – 1,34 110 – 2,51 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH POCHWYT – fi50 – DREWNO	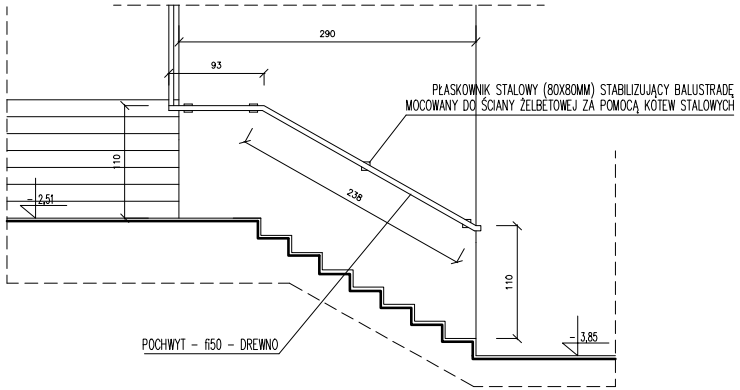 290 93 110 – 2,51 238 110 – 3,85 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH POCHWYT – fi50 – DREWNO
2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)
POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH
OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie.
3. Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach lub zmianach.

Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu		Nr rysunku WA20D
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiego7 Poznań		Umowa nr 903/06
Projekt architektoniczny–budowlany	1 : 50	data VI 2007
Treść rys.: Zestawienie balustrad – wewnętrznych		
Autor : mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65		
Opracował zespół: mgr inż. arch. Jakub Adamiak mgr inż. arch. Marek Szapiel mgr inż. arch. Cezary Czemplik mgr inż. arch. Łukasz Janiak mgr inż. arch. Łukasz Nowak		