SYMBOL	Po01	Po02	Po03	Po04	Po05	Po06
RODZAJ	POCHWYT 01 – POZIOM +12,55/+14,20	POCHWYT 02 – POZIOM +12,55	POCHWYT 03 – POZIOM +10,90/+12,55	POCHWYT 04 – POZIOM +9,56/+10,90	POCHWYT 05 – POZIOM +8,55/+9,56	POCHWYT 06 – POZIOM +7,20/+8,55
SCHEMAT	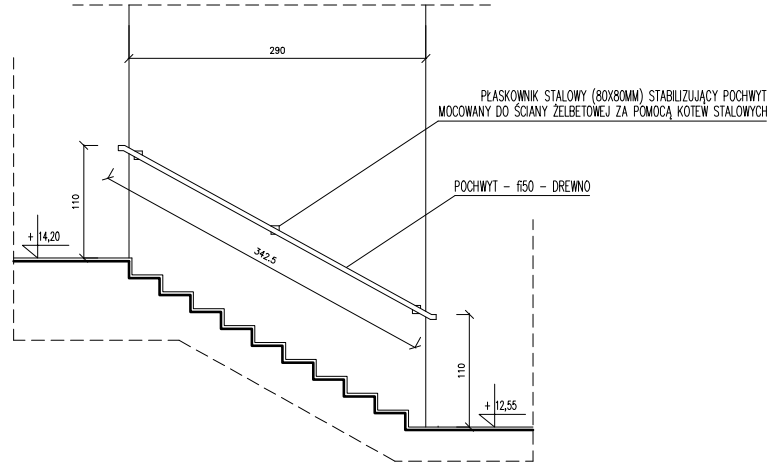 290 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH POCHWYT – fi50 – DREWNO 110 + 14,20 342.5 110 + 12,55	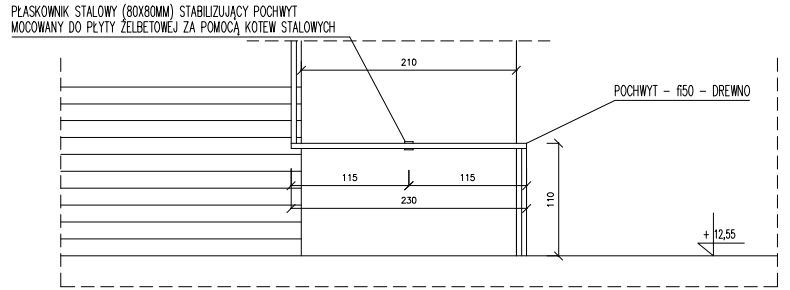 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH 210 POCHWYT – fi50 – DREWNO 115 115 230 110 + 12,55	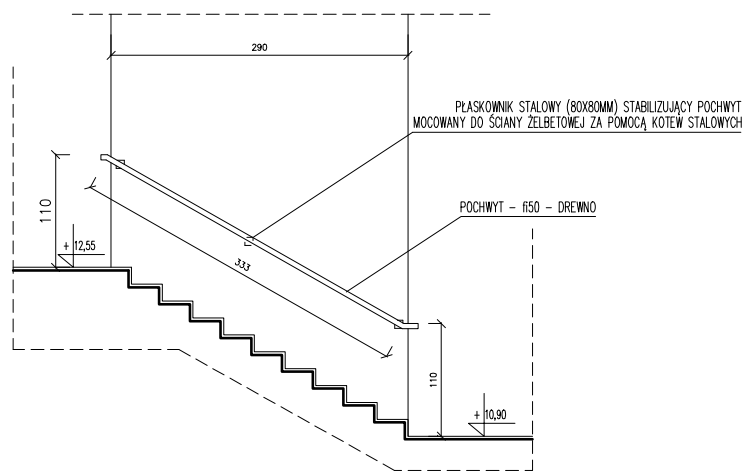 290 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH POCHWYT – fi50 – DREWNO 110 + 12,55 333 110 + 10,90	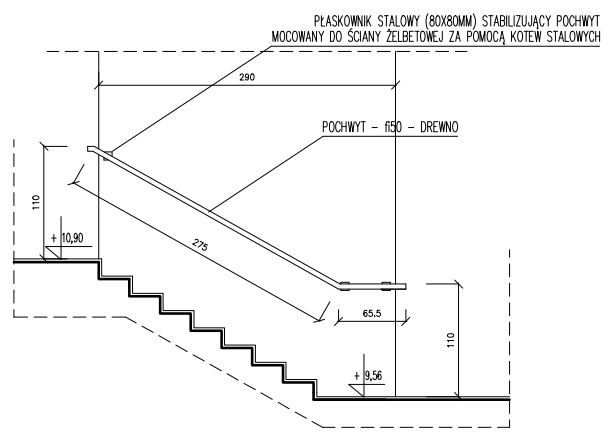 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH 290 POCHWYT – fi50 – DREWNO 110 + 10,90 275 65.5 110 + 9,56	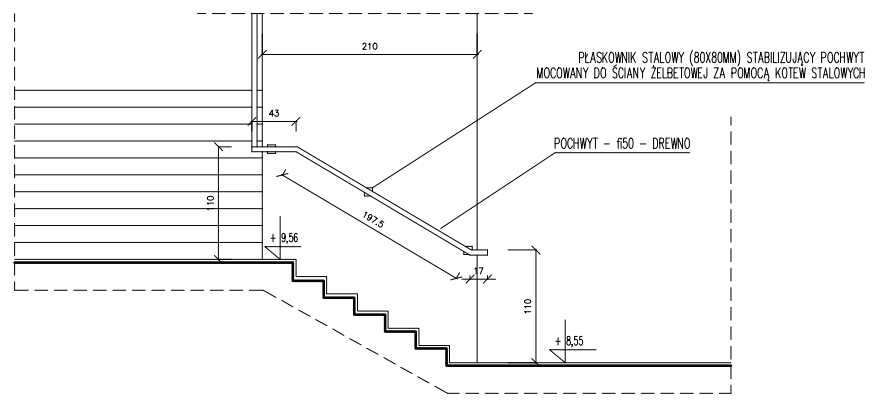 210 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH 43 POCHWYT – fi50 – DREWNO 110 197.5 + 9,56 17 110 + 8,55	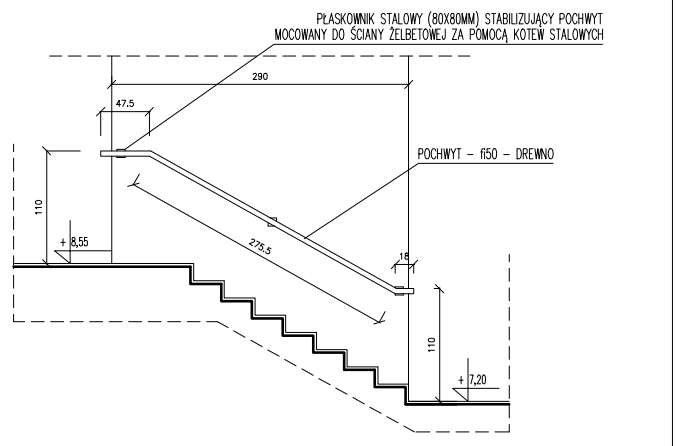 PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH 290 47.5 POCHWYT – fi50 – DREWNO 110 + 8,55 275.5 18 110 + 7,20
ILOŚC SZT. RAZEM	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)
UWAGI	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH
	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI

Po07	Po08
POCHWYT 07 – POZIOM +6,03/+7,20	POCHWYT 08 – POZIOM +6,03/+7,20
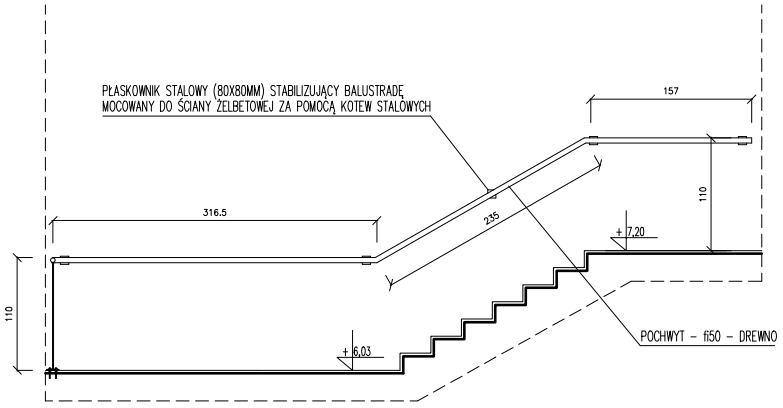	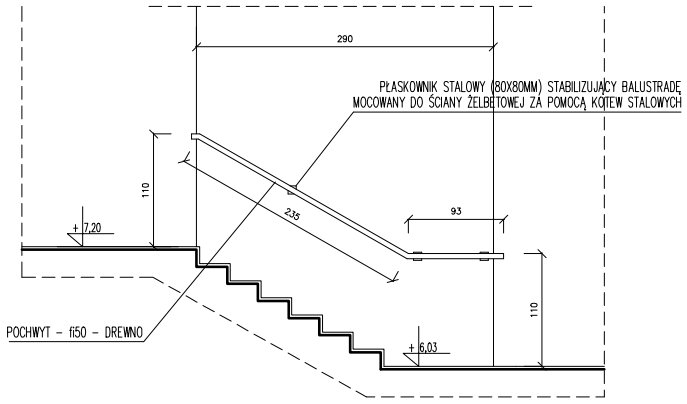
2 (odbicia lustrzane)	2 (odbicia lustrzane)
POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH	POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH
OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI

Drawing Po07:

PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH
157
316.5
235
110
110
+ 7,20
+ 6,03
POCHWYT – fi50 – DREWNO

Drawing Po08:

290
PŁASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJĄCY BALUSTRADĘ MOCOWANY DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH
110
235
93
+ 7,20
110
POCHWYT – fi50 – DREWNO
+ 6,03

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie.
3. Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach lub zmianach.

Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Nr rysunku WA20C
Architektoniczna Pracownia Autorska
J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiego7 Poznań
Umowa nr 903/06
Projekt architektoniczny–budowlany
1 : 50
data VI 2007
Treść rys.:
Zestawienie balustrad – wewnętrznych
Autor : mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65
Opracował zespół: **mgr inż. arch. Jakub Adamiak**
mgr inż. arch. Marek Szapiel
mgr inż. arch. Cezary Czemplik
mgr inż. arch. Łukasz Janiak
mgr inż. arch. Łukasz Nowak