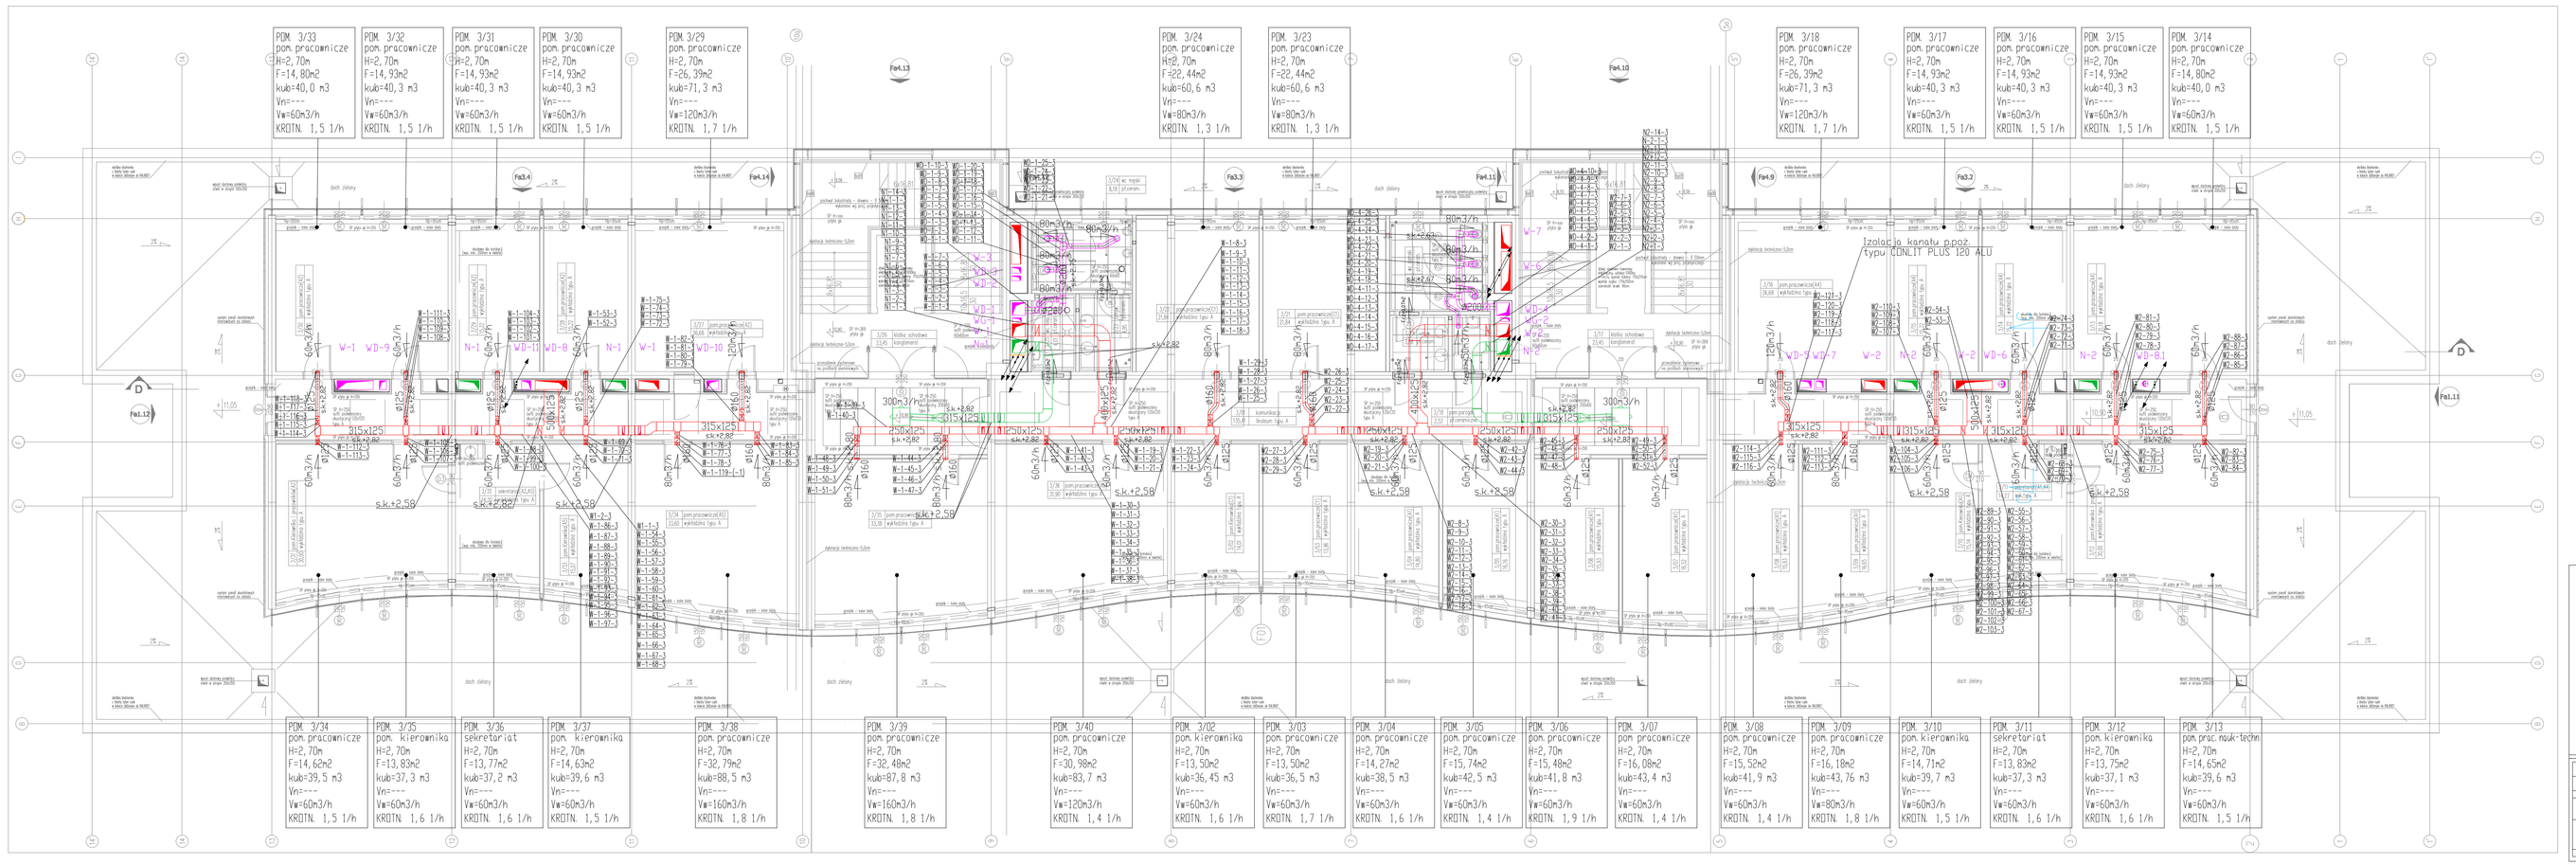
PDM 3/33 pom. pracownicze H=2,70m F=14,80m2 kub=40,0 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,5 1/h
PDM 3/32 pom. pracownicze H=2,70m F=14,93m2 kub=40,3 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,5 1/h
PDM 3/31 pom. pracownicze H=2,70m F=14,93m2 kub=40,3 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,5 1/h
PDM 3/30 pom. pracownicze H=2,70m F=14,93m2 kub=40,3 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,5 1/h
PDM 3/29 pom. pracownicze H=2,70m F=26,39m2 kub=71,3 m3 Vn=--- Vw=120m3/h KROTN. 1,7 1/h
PDM 3/24 pom. pracownicze H=2,70m F=22,44m2 kub=60,6 m3 Vn=--- Vw=80m3/h KROTN. 1,3 1/h
PDM 3/23 pom. pracownicze H=2,70m F=22,44m2 kub=60,6 m3 Vn=--- Vw=80m3/h KROTN. 1,3 1/h
PDM 3/18 pom. pracownicze H=2,70m F=26,39m2 kub=71,3 m3 Vn=--- Vw=120m3/h KROTN. 1,7 1/h
PDM 3/17 pom. pracownicze H=2,70m F=14,93m2 kub=40,3 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,5 1/h
PDM 3/16 pom. pracownicze H=2,70m F=14,93m2 kub=40,3 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,5 1/h
PDM 3/15 pom. pracownicze H=2,70m F=14,93m2 kub=40,3 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,5 1/h
PDM 3/14 pom. pracownicze H=2,70m F=14,80m2 kub=40,0 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,5 1/h
PDM 3/34 pom. pracownicze H=2,70m F=14,62m2 kub=39,5 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,5 1/h
PDM 3/35 pom. kierownika H=2,70m F=13,83m2 kub=37,3 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,6 1/h
PDM 3/36 sekretariat H=2,70m F=13,17m2 kub=37,2 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,6 1/h
PDM 3/37 pom. kierownika H=2,70m F=14,62m2 kub=39,6 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,5 1/h
PDM 3/38 pom. pracownicze H=2,70m F=30,79m2 kub=88,5 m3 Vn=--- Vw=160m3/h KROTN. 1,8 1/h
PDM 3/39 pom. pracownicze H=2,70m F=30,49m2 kub=87,8 m3 Vn=--- Vw=160m3/h KROTN. 1,8 1/h
PDM 3/40 pom. pracownicze H=2,70m F=30,98m2 kub=83,7 m3 Vn=--- Vw=120m3/h KROTN. 1,4 1/h
PDM 3/02 pom. kierownika H=2,70m F=13,50m2 kub=36,45 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,6 1/h
PDM 3/03 pom. pracownicze H=2,70m F=13,52m2 kub=36,5 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,7 1/h
PDM 3/04 pom. pracownicze H=2,70m F=14,27m2 kub=38,5 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,6 1/h
PDM 3/05 pom. pracownicze H=2,70m F=15,74m2 kub=42,5 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,4 1/h
PDM 3/06 pom. pracownicze H=2,70m F=15,48m2 kub=41,8 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,9 1/h
PDM 3/07 pom. pracownicze H=2,70m F=16,08m2 kub=43,4 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,4 1/h
PDM 3/08 pom. pracownicze H=2,70m F=15,52m2 kub=41,9 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,4 1/h
PDM 3/09 pom. pracownicze H=2,70m F=16,18m2 kub=43,76 m3 Vn=--- Vw=80m3/h KROTN. 1,8 1/h
PDM 3/10 pom. kierownika H=2,70m F=14,71m2 kub=39,7 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,5 1/h
PDM 3/11 sekretariat H=2,70m F=13,83m2 kub=37,3 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,6 1/h
PDM 3/12 pom. kierownika H=2,70m F=13,72m2 kub=37,1 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,6 1/h
PDM 3/13 pom. prac.nauk-techn H=2,70m F=14,65m2 kub=39,6 m3 Vn=--- Vw=60m3/h KROTN. 1,5 1/h
Izolacja kanału poziomego typu ISONIT PLUS 120 ALU
LEGENDA - IDENTYFIKACJA
hydrant wewnętrzny
przepustnica przeciwpożarowa
przepustnica oddymiająca ppoż.
klapa przeciwpożarowa
ELEKTRYCZNIE KLAPOWANY
KLAPA WYPOSAŻONA W SILNIKOWY NAPĘD POWIETRZNY
Obiekt budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Adres inwestycji ul. Marcelińska 90 Poznań
Projekt wykonawczy
Temat Poz. 8 piętro (budynek +1,00m) Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Projektował Rafał Stolarz upr. nr 17/PO/ML/09 TEL.796 292 767
Sprawdził Tomasz Wolniak upr. nr WKP/0081/POOS/10/U
Nr rysunku WEF - 05
data 04 10 2017
skala 1:50