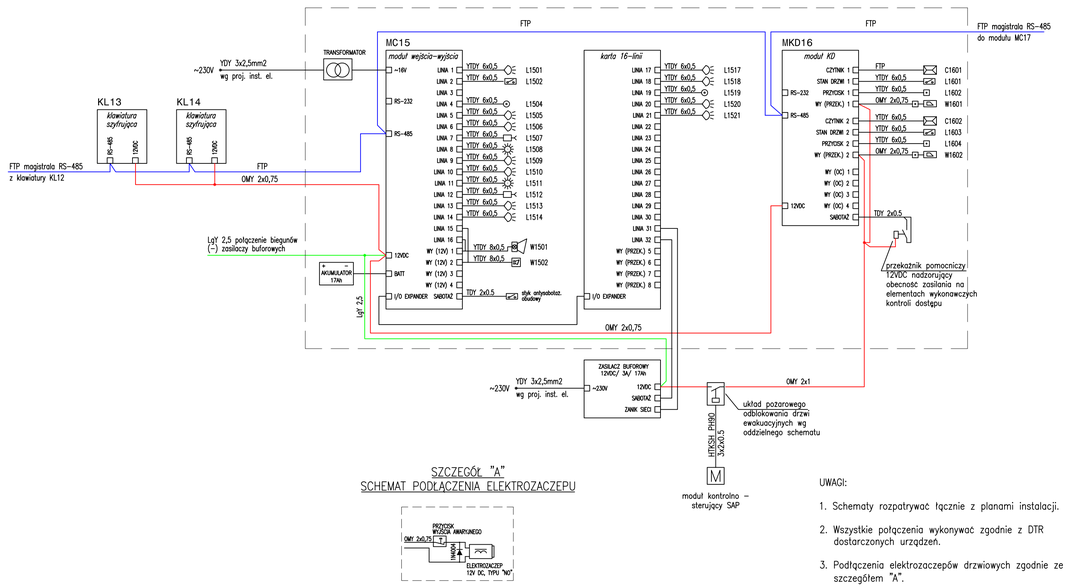

SZCZEGÓŁ "A"
SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTROZACZEPU

UWAGI:

1. Schematy rozpatrywać łącznie z planami instalacji.
2. Wszystkie połączenia wykonywać zgodnie z DTR dostarczonych urządzeń.
3. Podłączenia elektrozaczepów drzwiowych zgodnie ze szczegółem "A".



OZNACZENIA:

- Pasywna czujka podczerwieni
- Pasywna czujka podczerwieni z soczewką korytarzową
- Pasywna czujka podczerwieni dookólna
- Przycisk napadowy ręczny
- Radiolinia kodowana
- Analizator światłowodowego systemu ochrony
- Wewnętrzny sygnalizator akustyczny
- Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny z własnym akumulatorem 7Ah
- Czujnik magnetyczny wpuszczany
- Czytnik kart zbliżeniowych na ramę drzwiową
- Elektrozaczep drzwiowy rewersyjny (NO) 12VDC z przyciskiem wyjścia awaryjnego
- Przycisk wyjścia

Obiekt:Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu		Nr rysunku 13
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Guraw skiego ARPA ul. Maciejewskiego7 Poznań		Nr umowy 903/06
Projekt wykonawczy	–	data V 2007
Treść rys.: Schemat ideowy i montażowy skrzynki SWIN3		
Autor : mgr inż. Jacek Mizgajski upr. bud. 528/87/Pw		
Opracował : mgr inż. Andrzej Baranowski		