


SZAFA BD
19", 600x600x42U

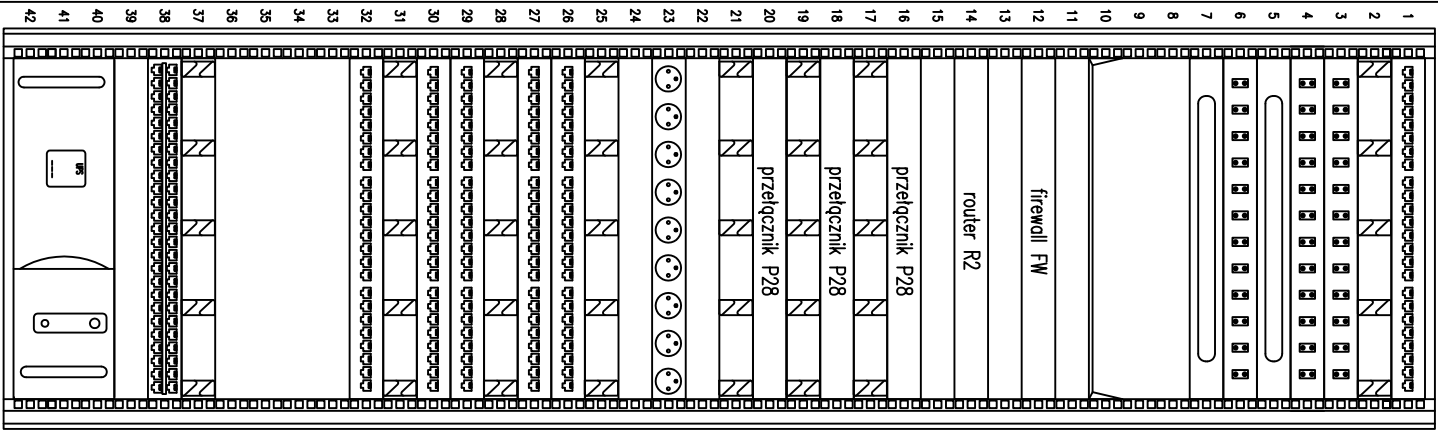

panel 2 wentylatorów ster. termostatem

panel 24xRJ45 ekr. kat. 6; 8x FTP do FD1

wieszak kabli krosowych 1U

panel 24x SC (12x SC duplex); 3x kabel FO 8G do FD3, FD4, FD5

panel 24x SC (12x SC duplex); 2x kabel FO 8G do FD1, FD2

panel szczotkowy z płytą wsporczą

panel 24x SC (12x SC duplex); 2x kabel FO 12G do szafy w istn. bud. AWF

panel szczotkowy z płytą wsporczą

półka 250mm na konwerter światłowodowy

firewall FW

router R2

przełącznik P28

wieszak kabli krosowych 1U

przełącznik P28

wieszak kabli krosowych 1U

przełącznik P28

wieszak kabli krosowych 1U

listwa zasilająca z tyłu szafy

wieszak kabli krosowych 1U

panel 24xRJ45 ekr. kat. 6; gniazda BD/1 do BD/24

panel 24xRJ45 ekr. kat. 6; gniazda BD/25 do BD/48

wieszak kabli krosowych 1U

panel 24xRJ45 ekr. kat. 6; gniazda BD/49 do BD/72

panel 24xRJ45 ekr. kat. 6; gniazda BD/73 do BD/96

wieszak kabli krosowych 1U

panel 24xRJ45 ekr. kat. 6; gniazda BD/97 do BD/101; 19x rezerwa


wieszak kabli krosowych 1U

panel 50xRJ45 nieokr. kat. 3 ; kabel YTKSY 53x2x0,5 do PT

UPS 1400VA do szafy 19"

coół 100mm

SZAFA W ISTN. BUD. AWF pom. 144
19", 15U, trójdzielna

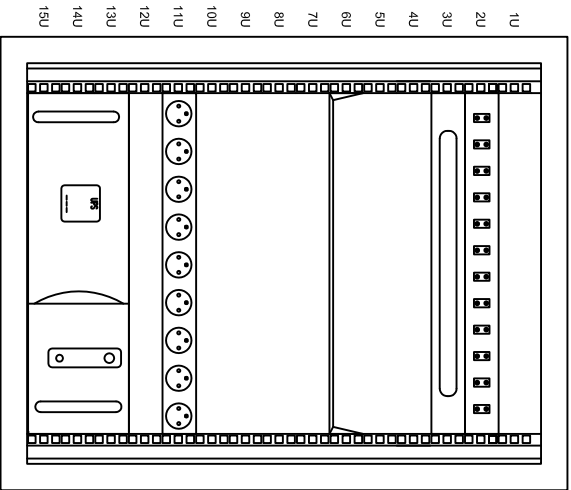

panel 24x SC (12x SC duplex); 2x kabel FO 12G do szafy BD
panel szczotkowy z płytą wsporczą

półka 250mm na konwerter światłowodowy

listwa zasilająca

UPS 700VA do szafy 19"

Obiekt:Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania		Nr rysunku
Fizycznego w Poznaniu		10
Architektoniczna Pracownia Autorska		Nr umowy
J. Gurowskiego ARPA ul. Maciejewskiego7 Poznań		903/06
Projekt wykonawczy	–	data V 2007
Treść rys.:		
Szafa dystrybucyjna BD. Szafa w istn. budynku AWF		
Autor : mgr inż. Jacek Mizgajski upr. bud. 528/87/Pw		
Opracował : mgr inż. Andrzej Baranowski		