



Dokładany rozłącznik
bezpiecznikowy TYTAN II 32/63A

Dokładane zabezpieczenie różnicowo-prądowe oraz
ndmiarowe do zabezpieczenia centrali
wentylacyjnej na dachu budynku.

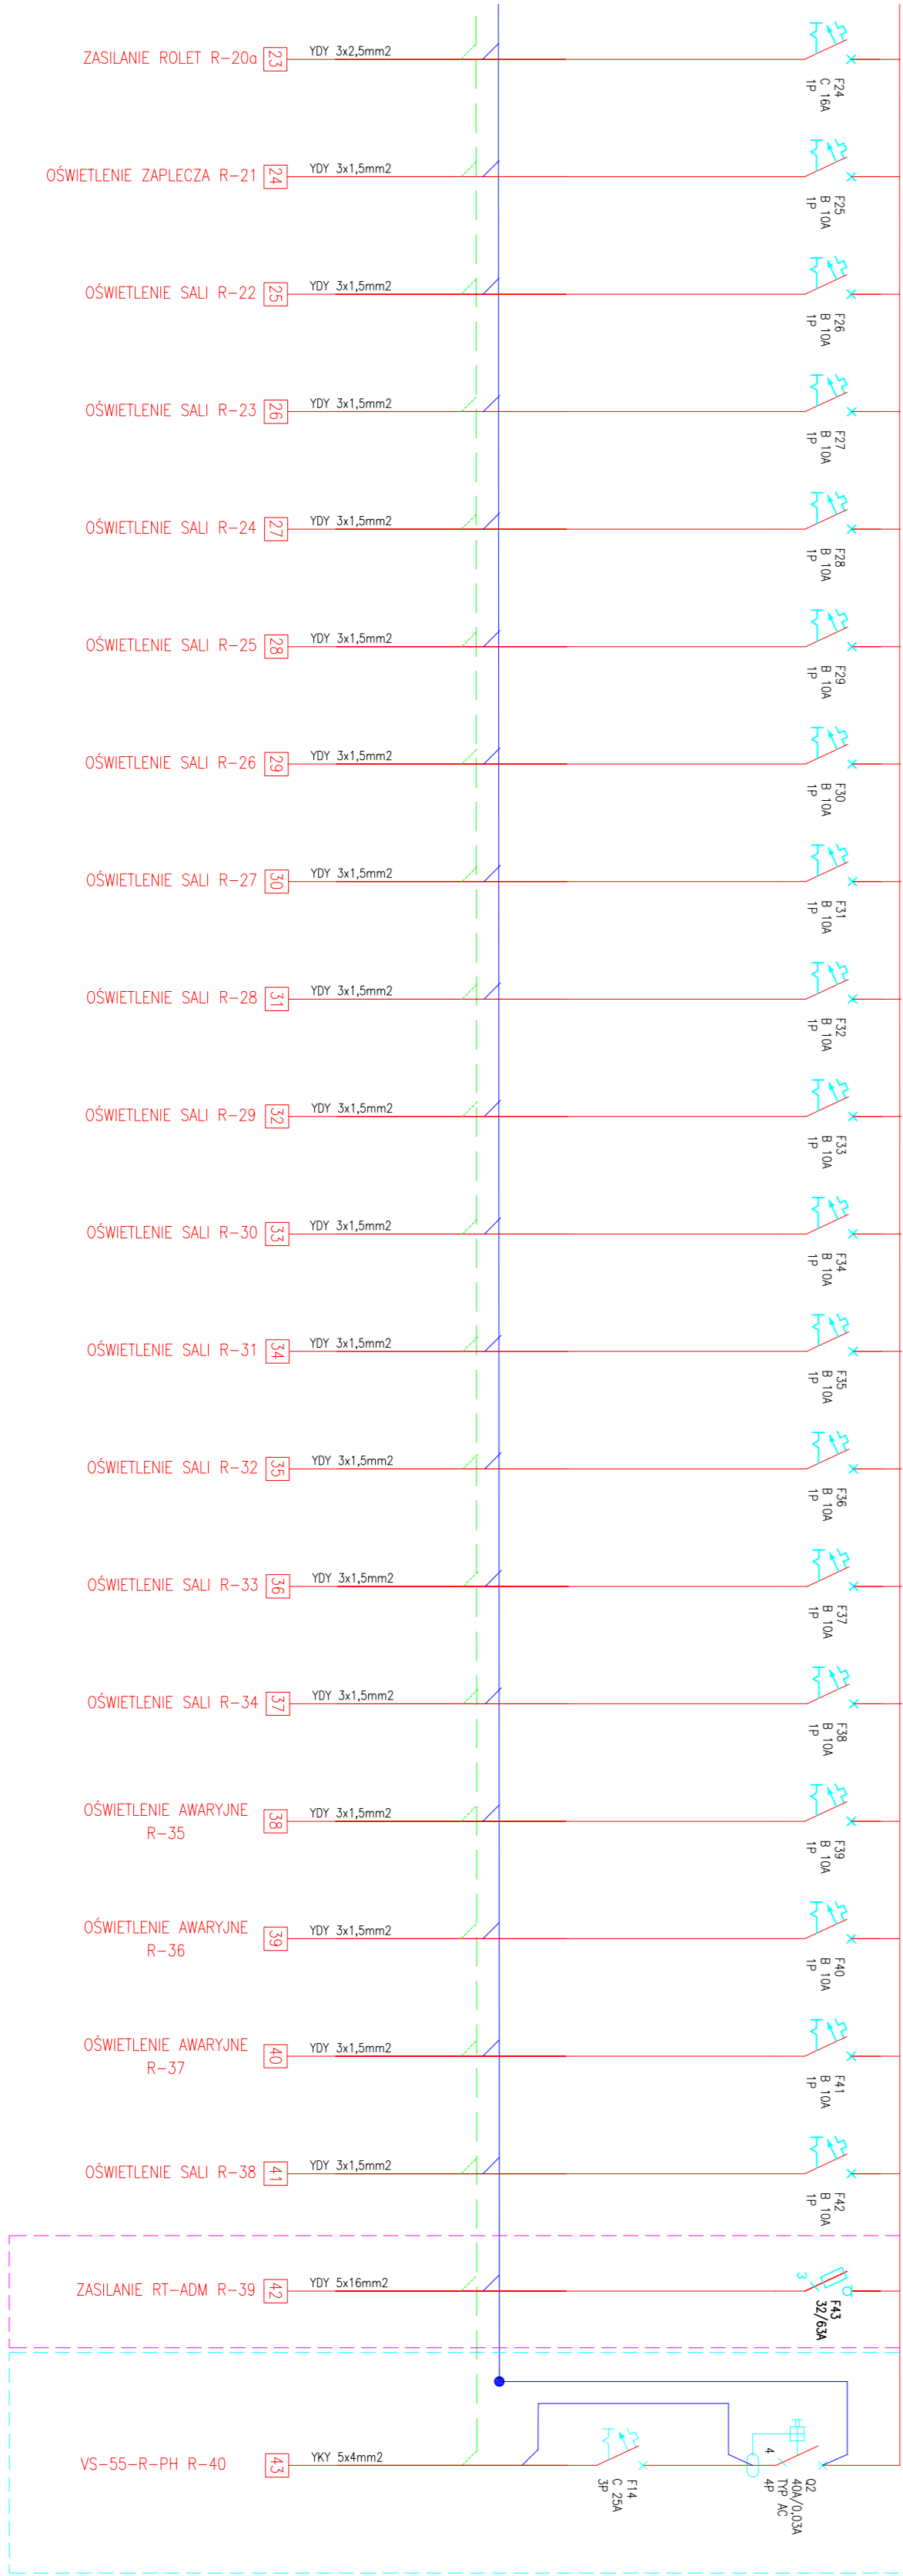

- Uwagi**
- Zastosowano opłaty produkcji SCHACK 12>6kA
- OCHRONA PRZECIWPORĄCZENIOWA**
SMOUCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



KOMPLEKSOWE USŁUGI ELEKTRYCZNE

62-002 Suchy Las, ul. Chabrowa 20 tel/fax. (0) 61 652 21 65

INWESTOR	Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39		
OBIEKT	Akademiczne Centrum Kultury TROPS		
TEMAT	Schemat rozbudowy rozdzielni KLUBU "TROPS" RT		
RYSUNEK	Projekt budowlano-wykonawczy ETAP II		
PROJEKTOWAŁ	inż. Wojciech Niezdzelski	nr upr. bud. 445/617Pw	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Niezdzelski	nr upr. bud. 146/PW/PZ	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Waldemar Machniak		
DATA: luty 2010	SKALA: -	NR INW.: 14-10	BRANŻA: EL
	inż. Władysław Szwejca		NR RYS: 07
		nr upr. bud. 246/73/Pm	