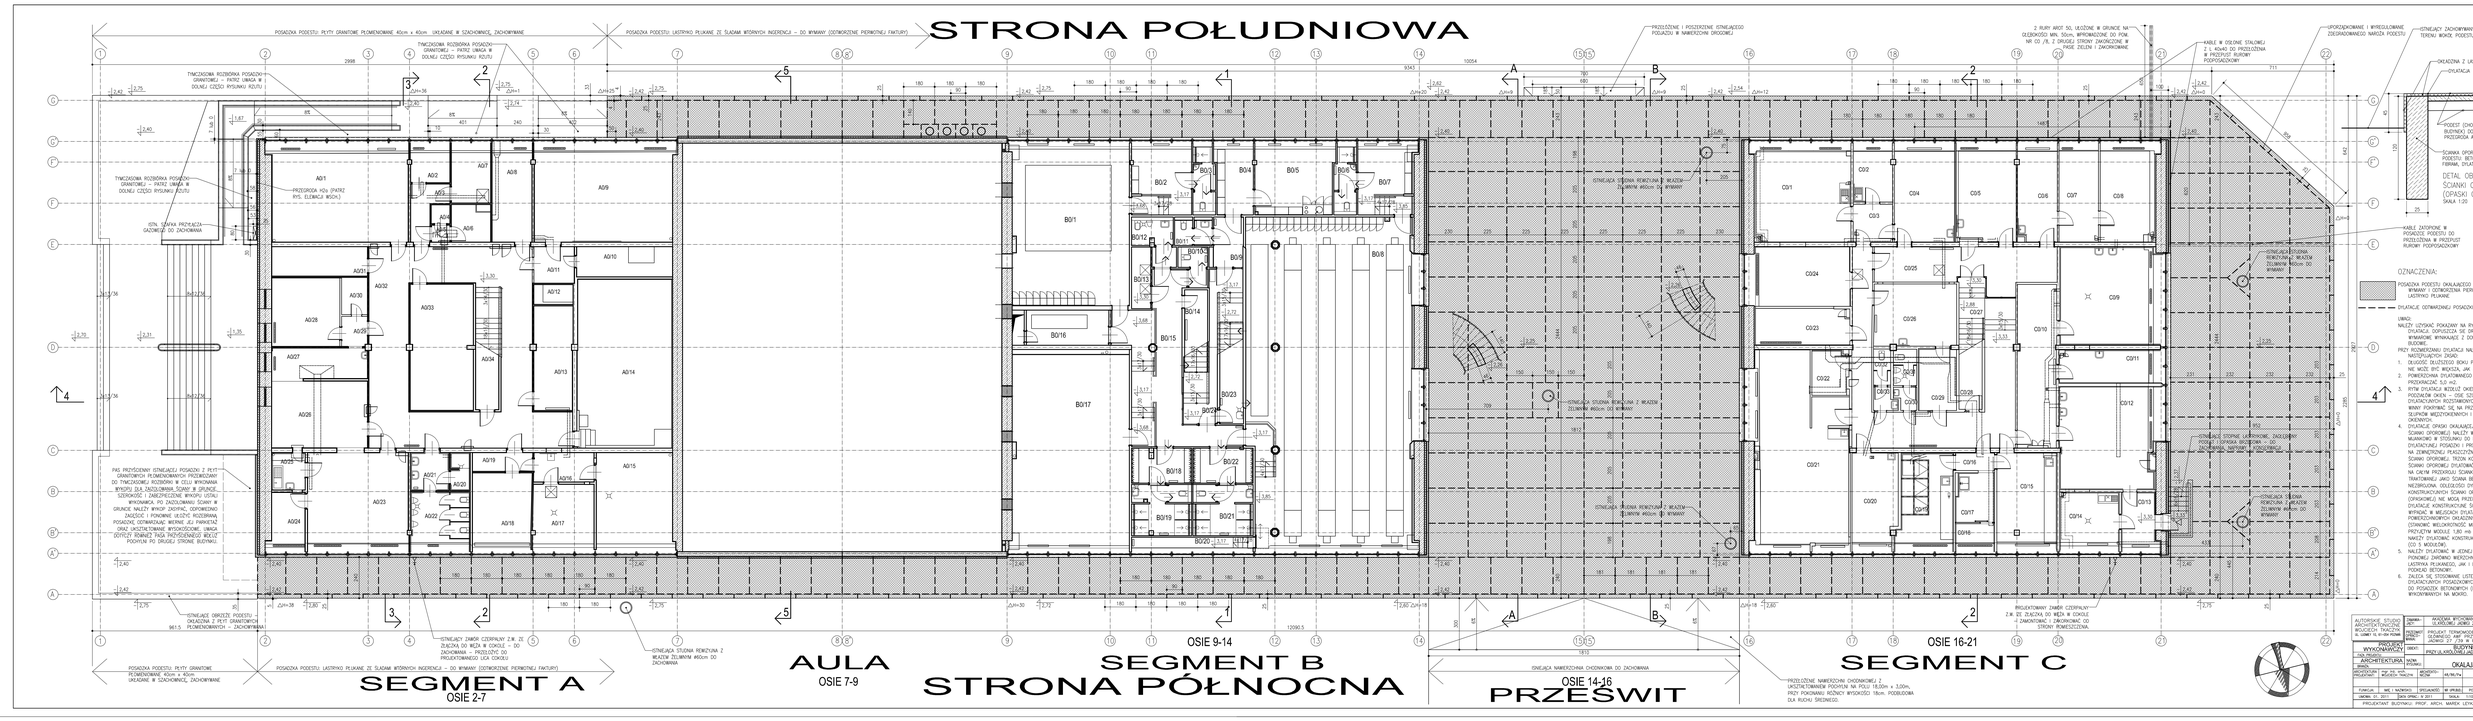
STRONA POŁUDNIOWA
SEGMENT A
OSIE 2-7
AULA
OSIE 7-9
SEGMENT B
STRONA PÓŁNOCNA
OSIE 9-14
PRZEŚWIT
OSIE 14-16
SEGMENT C
OSIE 16-21
POSADZKA PODESTU PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWANE 40cm x 40cm UKŁADANE W SZACHOWNICĘ, ZACHOWYWANE
POSADZKA PODESTU LASTRYKO PŁUKANE ZE ŚLADAMI WTÓRNYCH INGERENCJI – DO WYMIANY (ODTWORZENIE PIERWOTNEJ FAKTURY)
TYMCZASOWA ROZBIÓRKA POSADZKI GRANITOWEJ – PATRZ UWAGA W DOLNEJ CZĘŚCI RYSUNKU RZUTU
PRZEGRODA HOu (PATRZ RYS. ELEWACJI WSCH.)
ISTN. SZAFKA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO DO ZACHOWANIA
PAS PRZYŚCIENNY STANOWIĄCY POSADZKI Z PŁYT GRANITOWYCH PŁOMIENIOWANYCH PRZEWIDZIANO DO TYMCZASOWEJ ROZBIÓRKI W CELU WYKONANIA WYKOPU DLA ZAGŁĘBIENIA ŚCIANY W GRUNCIE. SZEROKOŚĆ I ZAKRZYPIECZENIE WYKOPU USTALI WYKONAWCA PO ZAGŁĘBIENIU ŚCIANY W GRUNCIE. NALEŻY WYKOP ZASYPAĆ, ODPOWIEDNIO ZAGĘSZCZAJĄC I PONOWNIE UŁOŻYĆ ROZBIERANĄ POSADZKĘ, ODTWARZAJĄC WIERNIE JEJ FAKTURĘ ORAZ UKOŚNIENIE WYSTĘPUJĄCE. UWAGA DOTYCZY RÓWNIEŻ PASA PRZYŚCIENNEGO WZDŁUŻ PODSTAW PO DRUGIEJ STRONIE BUDYNKU.
ISTNIEJĄCY ZAMEK CZOPRALNY Z W. ZE ZŁĄCZKĄ DO WEŹ. W COKOLE – DO ZACHOWANIA – PRZYSŁUCHIC DO PROJEKTOWANEGO UCA CZOKOLU
ISTNIEJĄCA STUDNIA REWIZYJNA Z WŁAZEM ŻELIWNYM Ø60cm DO ZACHOWANIA
ISTNIEJĄCE OBRZĘZE PODESTU – OKŁADZINA Z PŁYT GRANITOWYCH – DO ZACHOWANIA
PRZYSŁUPOWE I POSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO PODJAZDU W NAWIERZCHNI DROGOWEJ
2 RURY ARÓZ 50, UŁOŻONE W GRUNCIE NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 50cm, WPROWADZONE DO POM. NR CO /B, Z DRUGIEJ STRONY ZAKOŃCZONE W PAGIE ZIELENI Z ZAWORKAMIE
KABLE W OSŁONIE STALOWEJ Z 1. 40x40 DO PRZEŚCIENIA W PRZEPUŚCIE RUROWY PODPOSADZKOWY
PRZEJŚCIOWE I WYRÓWNUJĄCE ZGEOGRADOWANEGO NARÓŻA PODESTU
ISTNIEJĄCY ZACHOWYWANY POZIOM TERENU WOKÓŁ PODESTU
OKŁADZINA Z LASTRYKA PŁUKANEGO
DYLATACJA
PODEST DYKOWY OKŁADZINY BUDYNKU DO ODTWORZENIA – PRZEKROJ A1
ŚCIANKA OPOROWA PO OBWODZIE PODESTU BETON B20 ZBROJONY FIBRAMI, DYLATOWANY
DETAL OBWODOWEJ ŚCIANKI OPOROWEJ (OPASKI OKALAJĄCEJ)
SKALA 1:20
KABLE ZASTOPNE W POSADZCE PODESTU DO PRZEŚCIENIA W PRZEPUŚCIE RUROWY PODPOSADZKOWY
OZNACZENIA:
POSADZKA PODESTU OKALAJĄCEGO BUDYNEK DO WYMIANY I ODTWORZENIA PIERWOTNEJ POSTACI LASTRYKU PŁUKANE
DYLATACJE ODTWARZANEJ POSADZKI LASTRYKOWEJ
UWAGI:
NALEŻY UZYSKAĆ POKAZOWE NA RYSUNKU UKŁAD DYLATACJI. DOPUSZCZA SIĘ DROBNE KOREKTY WYMAGANE WYNIKAJĄCE Z DOWIĄZAŃ NA BUDOWIE.
PRZY WYZNACZANIU DYLATACJI NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
1. DŁUGOŚĆ BOKU POLA DYLATOWANEGO NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA, NIŻ 3,00 mb.
2. POWIERZCHNIA DYLATOWANEGO POLA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5,0 m2.
3. RYTM DYLATACJI MOŻELIĆ OKIEN DOWIĄZAĆ DO POŁOŻENIA OKIEN – OSIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH ROZSTAWIONYCH CO 180cm WINNY POKRYWAĆ SIĘ NA PRZEMIAN Z OSIAMI SZCZELIN MIĘDZYOKIENNYCH I Z OSIAMI KAMIENIC.
4. DYLATACJE OPASKI OKALAJĄCEJ (ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANKI OPOROWEJ) NALEŻY WYKONAĆ W MIJANKOWO W STOSUNKU DO POSTAWIONEJ ŚCIANKI DYLATACYJNEJ POSADZKI I PROWADZIĆ JE RÓWNIEŻ NA ZEWNĘTRZNEJ PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ ŚCIANKI OPOROWEJ. TRZON KONSTRUKCYJNY ŚCIANKI OPOROWEJ DYLATOWAĆ KONSTRUKCYJNIE NA CAŁYM PRZEKROJU ŚCIANKI OPOROWEJ, TRAKTOWANEJ JAKO ŚCIANA BETONOWA. NIEZBĘDNA ODLEGŁOŚĆ DYLATACJI KONSTRUKCYJNYCH ŚCIANKI OPOROWEJ OPOROWEJ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 10,0 mb. DYLATACJE KONSTRUKCYJNE ŚCIANKI WINNY POKRYWAĆ SIĘ W MIEJSCACH DYLATACJI POWIERZCHNIOWYCH OKŁADZINY LASTRYKOWEJ.
5. NALEŻY DYLATOWAĆ W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ ZWIĄZANO WODOSZYNNĄ MIĘDZYMU LASTRYKA PŁUKANEGO, JAK I LEŻĄCY POD NIĄ PODKŁAD BETONOWY.
6. ZALECA SIĘ STOSOWANIE USTĘPÓW (TRÓJKĄTNYCH) DYLATACYJNYCH POSADZKOWYCH DOSTOSOWANYCH DO POSADZEK BETONOWYCH (LASTRYKOWYCH) WYKONYWANYCH NA MOKRO.
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA
AUTOR: MGR. INŻ. ARCH. MAREK ŁETKIEWICZ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 7/WA/2000
WYKONAWCA: ARCHITEKTURA
AUTOR: MGR. INŻ. ARCH. MAREK ŁETKIEWICZ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 7/WA/2000
BUDYNEK GŁÓWNY AWF
PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 12 W POZNANIU
OKALAJĄCEGO BUDYNEK
13/A
SKALA: 1:100
DATA OPRACOWANIA: 2011
NR OPERATU: 7/2011
NR ARCHIWUM: 7/2011
PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK ŁETKIEWICZ (1908–1983)