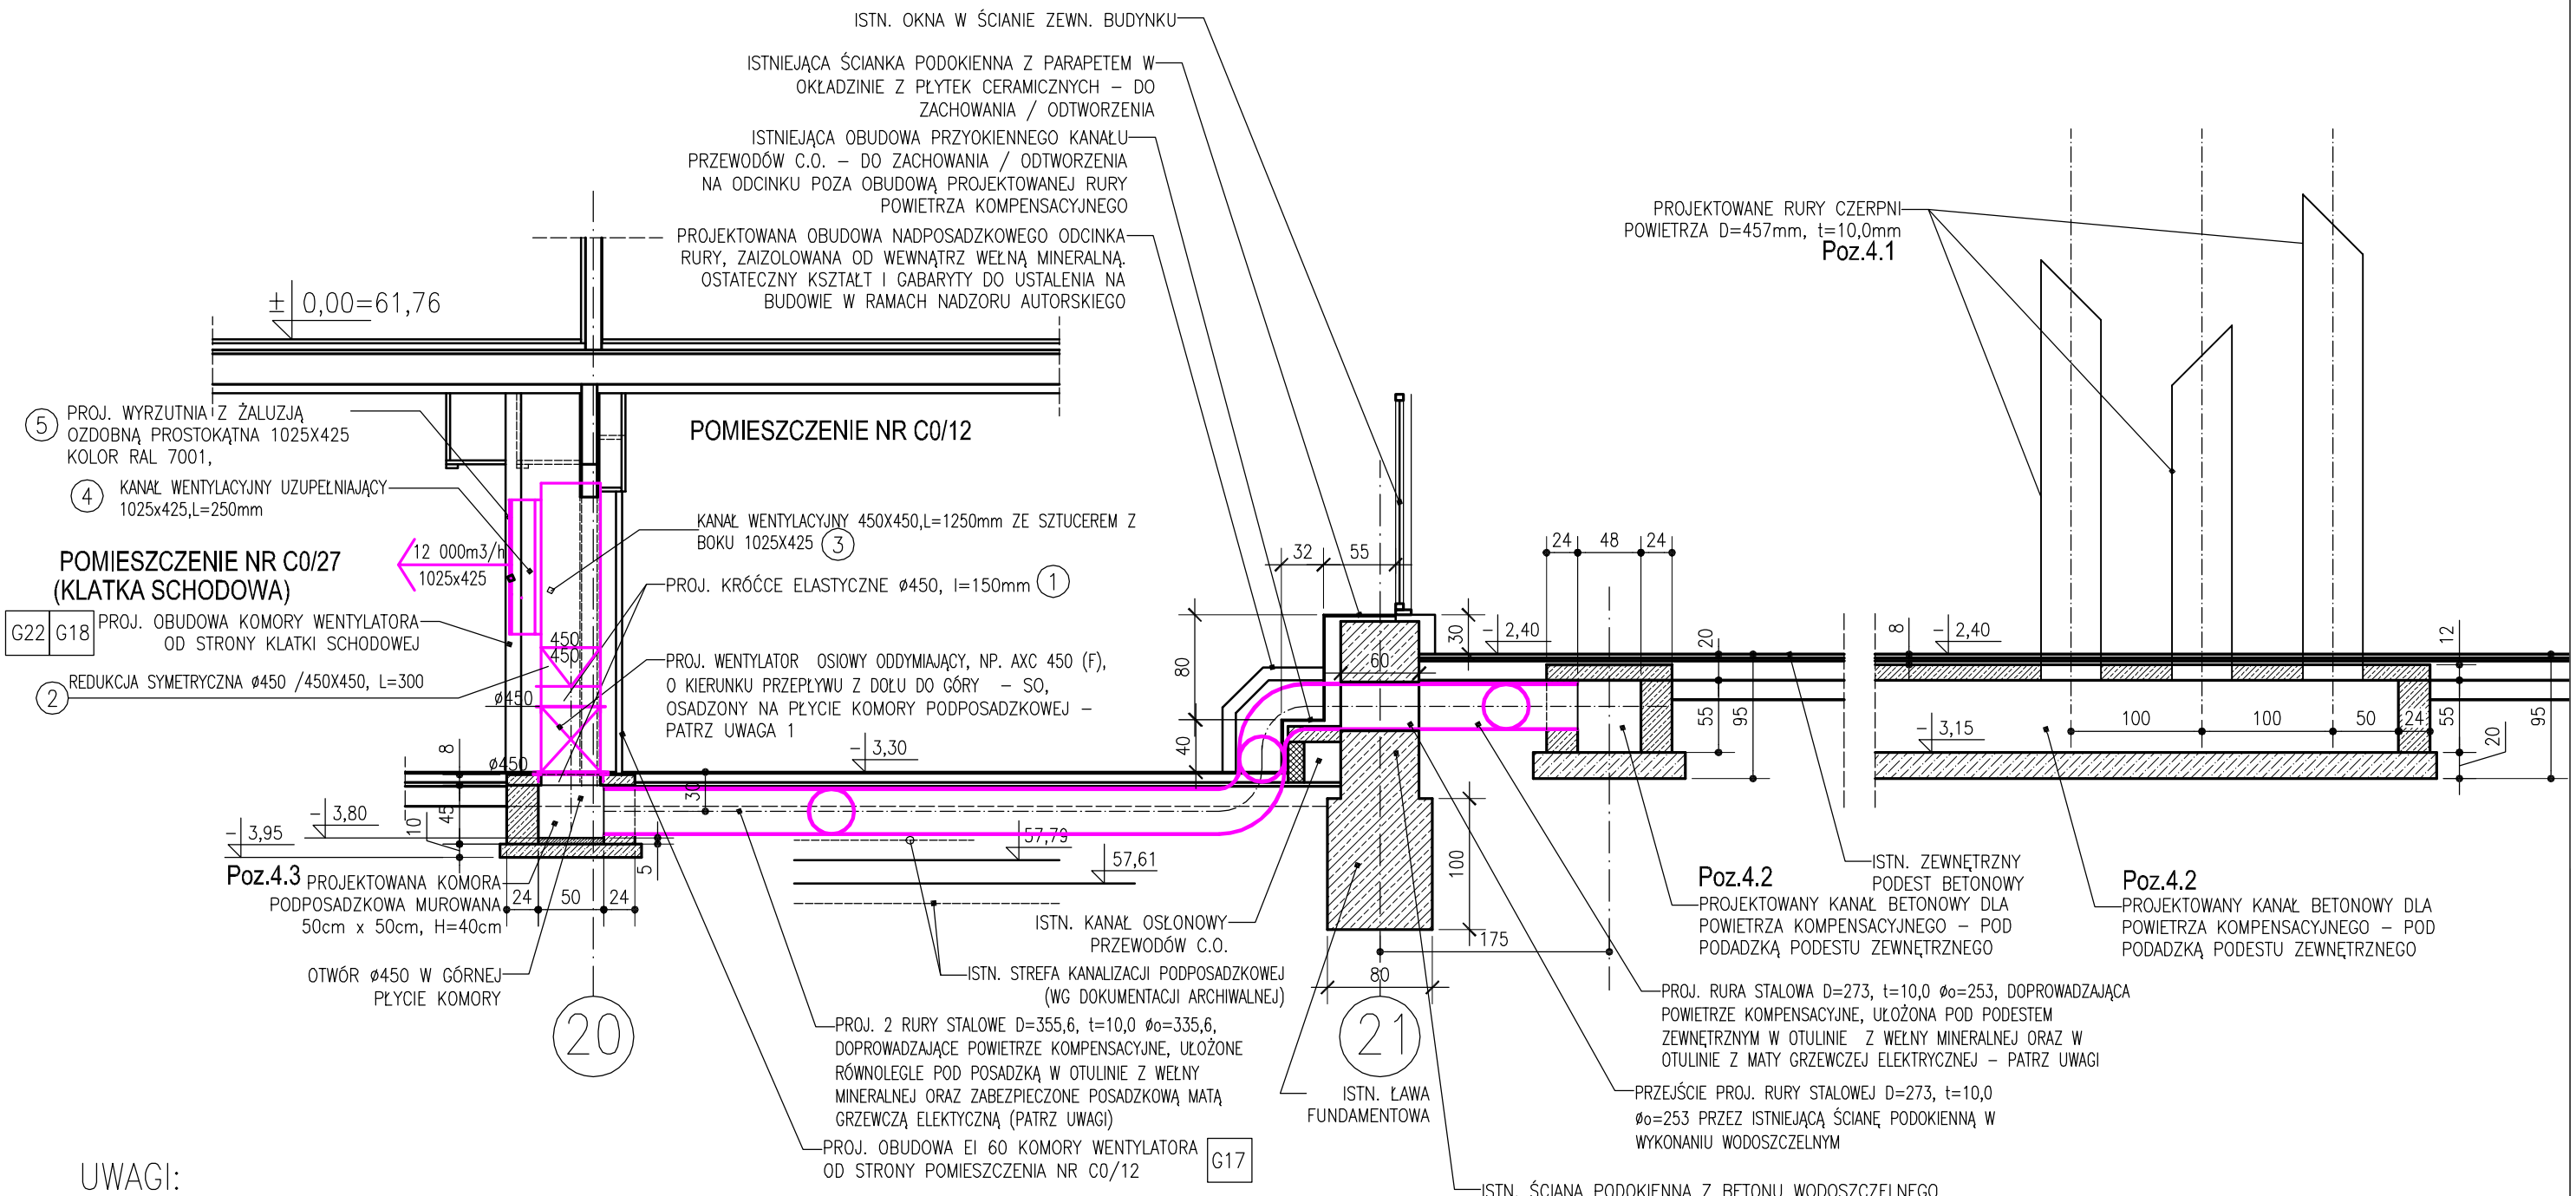

UWAGI:

1. WIELKOŚĆ I TYP WENTYLATORA NALEŻY DOBRAĆ NA PODSTAWIE WYMAGANEJ WYDAJNOŚCI ORAZ WYMAGANEGO SPRĘŻU, KTÓRY NALEŻY OKREŚLIĆ UWZGLĘDNIAJĄC RZECZYWISTE OPORY WYKONANYCH PRZEWODÓW ISTALACJI WENTYLACJI OD CZERPNI DO WYRZUTNI.
2. KANAŁY WENTYLACYJNE 2, 3, 4 WYKONAĆ Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GRUB. 1,2mm
3. KORPUS WENTYLATORA ORAZ KANAŁY WENTYLACYJNE (1,2,3,4) MONTOWANE POWYŻEJ KOMORY PODPOSADZKOWEJ (POZ. 4.3) NALEŻY ZAIZOLOWAĆ KSZTAŁTKAMI Z WEŁNY MINERALNEJ .
4. CAŁĄ PUSTĄ KUBATURĘ NADPOSADZKOWEJ KOMORY WENTYLATORA NALEŻY WYPEŁNIĆ SZCZELNIE METODĄ WDMUCHIWANIA NIEPALNYM MATERIAŁEM TERMOIZOLACYJNYM O IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ JAK WEŁNA MINERALNA.
5. RURY STALOWE UKŁADANE POD POSADZKĄ POMIESZCZENIA NR CO /12 NALEŻY ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE ELEMENTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ, DOBRANYMI DO ZEWNĘTRZNEJ ŚREDNICY RURY. IZOLACJE WYKONAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI RURY, OD ZEWNĘTRZNEGO KANAŁU (POZ. 4.2).
6. NA WSKAZANYM ODCINKU RURY STALOWE PODPOSADZKOWE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SYSTEMOWĄ GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ ZAŁĄCZANĄ AUTOMATYCZNIE I STEROWANĄ CZUJNIKIEM TEMPERATURY ŚCIANKI RURY.
7. W POSADZCE POMIESZCZENIA NR CO /12 W PASIE O SZEROKOŚCI 150cm NAD W/W RURAMI ZAMONTOWAĆ OGRZEWANIE PODŁOGOWE ELEKTRYCZNE, Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY PODŁOGI, DODATKOWO ZAŁĄCZANE RĘCZNIE PRZYCISKIEM Z POMIESZCZENIA (NP. SYSTEM HMA TE Set 150/...)
8. W/W RURY UKŁADAĆ NAD ISTNIEJĄCĄ KANALIZACJĄ PODPOSADZKOWĄ.

ZESTAWIENIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH OD KOMORY PODPOSADZKOWEJ DO WYRZUTNI (Z POMINIĘCIEM WENTYLATORA):

1. KRÓCIEC ELASTYCZNY ø450, L=150mm: 2 szt.,
2. REDUKCJA SYMETRYCZNA ø450 /450x450, L=300: 1 szt.,
3. KANŁ WENTYLACYJNY 450x450, L=1250mm, ZE SZTUCEREM Z BOKU 1025x425: 1 szt.,
4. KANAŁ WENTYLACYJNY UZUPEŁNIAJĄCY 1025x425, L=250mm: 1 szt.,
5. WYRZUTNIA Z ŻALUZJĄ OZDOBNĄ PROSTOKĄTNĄ 1025x425, KOLOR RAL 7001: 1 szt.

UWAGA:

KANAŁY WYKONYWAĆ PO DOKONANIU OSTATECZNEGO DOBORU WIELKOŚCI WENTYLATORA, DOSTOSOWUJĄC ICH GABARYTY DO WENTYLATORA.

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK UL. LUDWIŁY 10, 61-054 POZNAŃ		ZAMAWIAJĄCY:	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAŃ		
		PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ GÓRNEGO PARTERU I SANITARIATÓW NA PIĘTRZE SEGMENTU "C" BUDYNKU GŁÓWNEGO AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI W POZNANIU		
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY		OBIEKT:	BUDYNEK GŁÓWNY AWF PRZY UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU		
FAZA PROJEKTU: BUDOWLANA		NAZWA RYSUNKU:	KANAŁY I CZERPNA POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO - ROZWINIĘCIE		
BRANŻA:					
ARCHITEKTURA PROJEKTANT:	mgr inż. arch. WOJCIECH TKACZYK	ARCHITEKTONICZNA	48/86/Pw		13/A
KONSTRUKCJA PROJEKTANT:	mgr inż. TADEUSZ HAŁAS	KONSTRUKCYJNO INŻYNIERYJNA	4/67		
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. GRZEGORZ CENCEK	ARCHITEKTONICZNA	465/87/Pw		
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. RYSZARD STASZEWSKI	KONSTRUKCYJNO INŻYNIERYJNA	194/65		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPR.BUD.:	PODPIS:	NR RYSUNKU
UMOWA: 01. 2012	DATA OPRAC.: II 2012		SKALA: 1:50		NR ARK. 104
PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908–1983)					