


P14 - Mocowanie kanału wentylacyjnego Ø1000 w izolacji kauczukowej o gr. 32mm do płatwi stalowej



				Max. rozstaw
14	P14 Ø1000 L=1,10m			2,00 m
Lp.	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość dla jednej podpory
1	KLM-M10	81315001000	Klamra żeliwna M10	2,00
2	N-PD-10	81480101002	Podkładka okrągła fi 10,5/26 mm nierdzewna	2,00
3	N-144-M10	81490010002	Nakrętka sześciokątna M10 nierdzewna	4,00
4	N-SZ-MH2,5-3000	80741622532	Profil montażowy typ MH2,5 dł. 3000 mm nierdzewny	0,50
5	N-PDC-MF	81107414102	Podkładka do profilu MG, MF, MH nierdzewna	4,00
6	N-PD-8	81480100802	Podkładka okrągła fi 8,4/26 mm nierdzewna	2,00
7	N-144-M8	81490008002	Nakrętka sześciokątna M8 nierdzewna	4,00
8	N-M8x2000	81470082002	Pręt gwintowany M8x2000 nierdzewny	1,00
9	N-UWG-1000	81210200002	Obejma do wentylacji z izolacją 1000 BK nierdzewna	1,00

Elementy wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się wykonać w ocynku ogniowym lub w stali nierdzewnej.

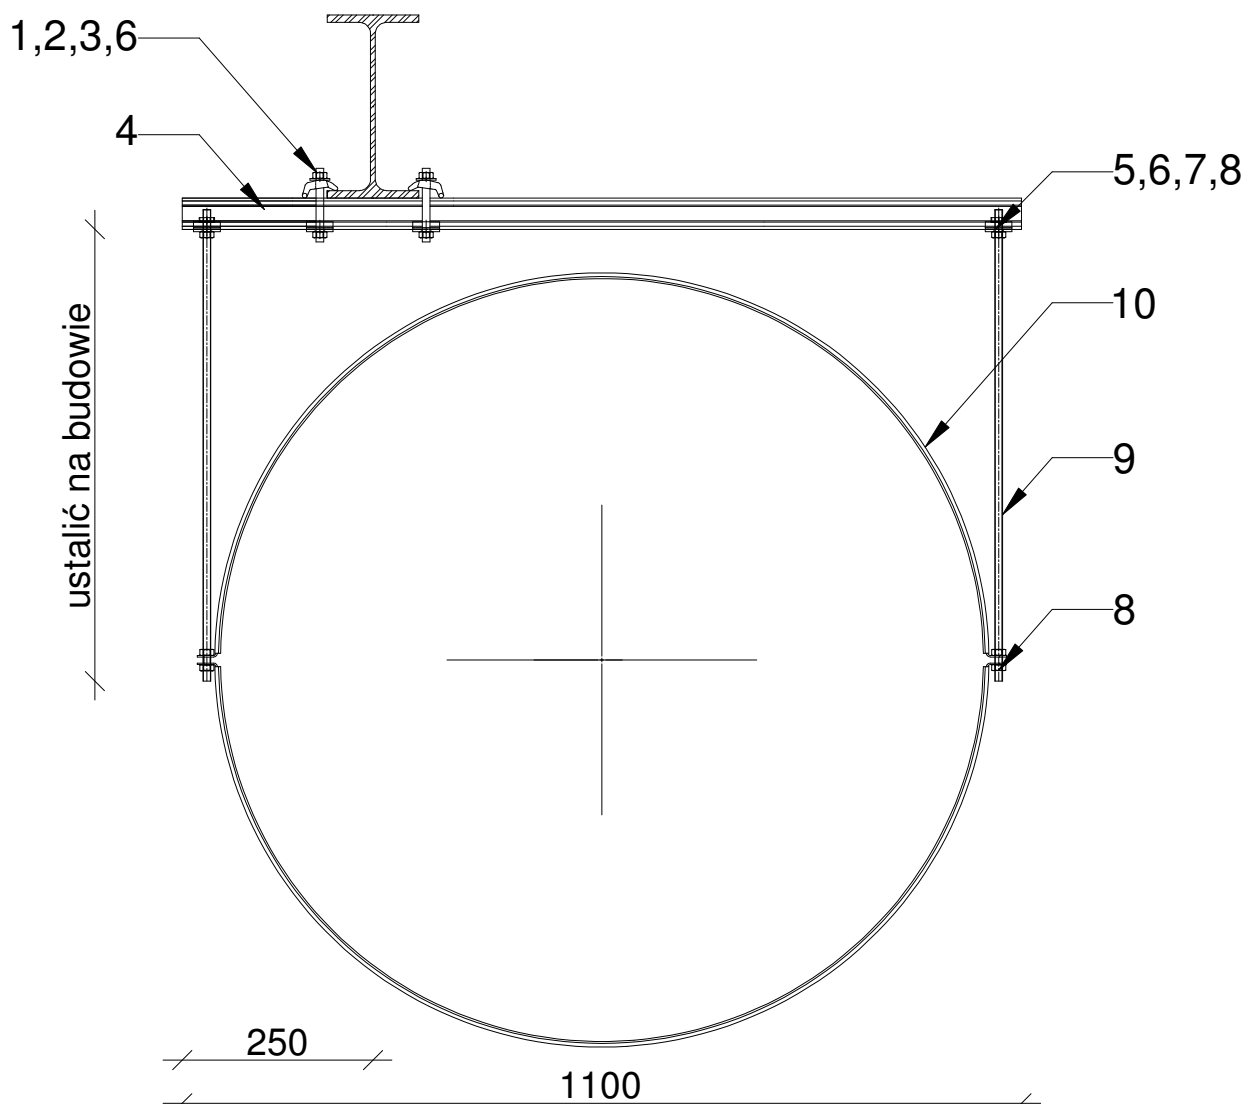

TYTUŁ RYSUNKU:

Mocowanie kanałów wentylacyjnych do płatwi stalowej

INWESTYCJA / WYKONAWCA:

Zespół Obiektów Sportowych AWF Poznań - Basen

NR RYS.:

67/1/18-10

DATA:

26-01-2018

Niniejszy rysunek stanowi informację o produktach Niczuk Metall-PL i warunkach ich zastosowania; został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Niczuk Metall-PL, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów

Format A4