


P6 - Mocowanie kanału wentylacyjnego Ø800 w izolacji kauczukowej o gr. 32mm do płatwi stalowych

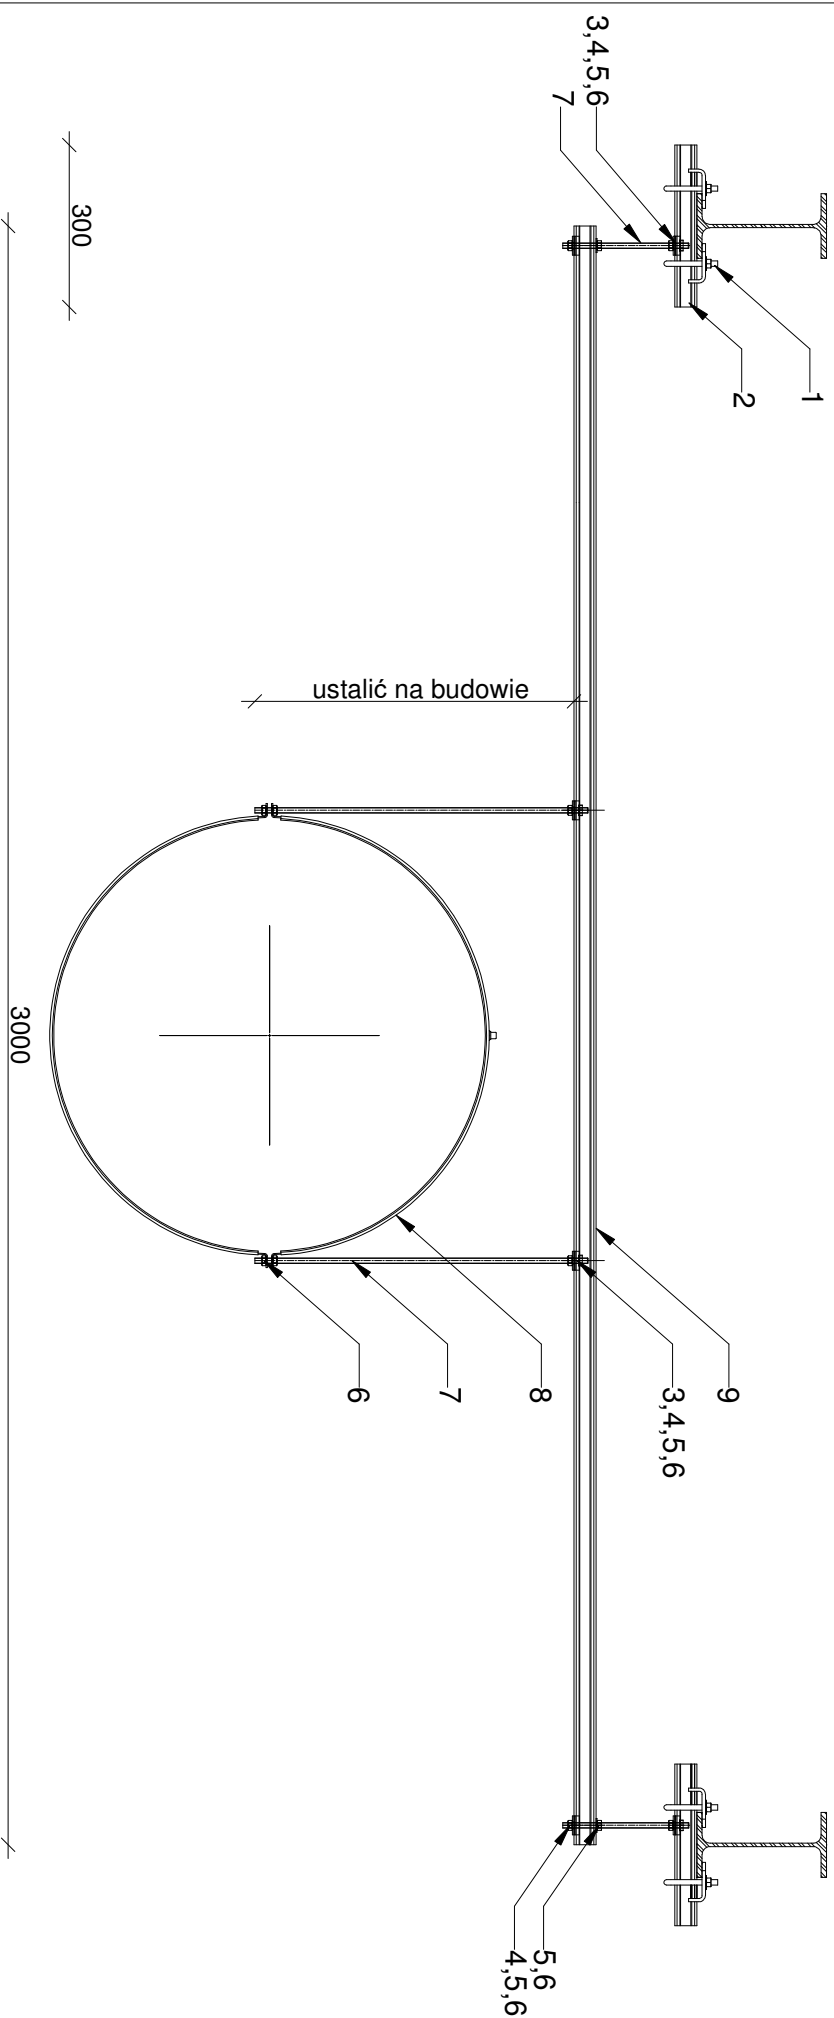

				Max. rozstaw
6	P6 Ø800 L=3,00m			2,00 m
Lp.	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość dla jednej podpory
1	N-KLM-MF	81310414102	Klamra do profilu MG, MF nierdzewna	4,00
2	N-SZ-MF2,5-3000	80741412532	Profil montażowy typ MF2,5 dł. 3000 mm nierdzewny	0,20
3	N-NSZ-MF-M8	81190410802	Nakrętka ząbkowana M8 do profilu MG, MF, MH nierdzewna	4,00
4	N-PDC-MF	81107414102	Podkładka do profilu MG, MF, MH nierdzewna	6,00
5	N-PD-8	81480100802	Podkładka okrągła fi 8,4/26 mm nierdzewna	8,00
6	N-144-M8	81490008002	Nakrętka sześciokątna M8 nierdzewna	10,00
7	N-M8X2000	81470082002	Pręt gwintowany M8x2000 nierdzewny	1,00
8	N-UWG-800	81210280002	Obejma do wentylacji z izolacją 800 BK nierdzewna	1,00
9	N-SZ-MH2,5-3000	80741622532	Profil montażowy typ MH2,5 dł. 3000 mm nierdzewny	1,00

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Mateusz Stępień

Tytuł rysunku:
Mocowanie kanału wentylacyjnego do płatwi stalowych

INWESTYCJA / WYKONAWCA:

NR RYS.:
67/1/18-6

Wzrost rysunku stanowi informację o produktach MZCZUK Wentylacji i warunkach ich zastosowania. Został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej MZCZUK Wentylacji, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Zespół Obiektów Sportowych AWF Poznań - Basen

DATA:
26-01-2018

Format A3