# P11 - Mocowanie kanału wentylacyjnego ∅1000 w izolacji kauczukowej o gr. 32mm do płatwi stalowych

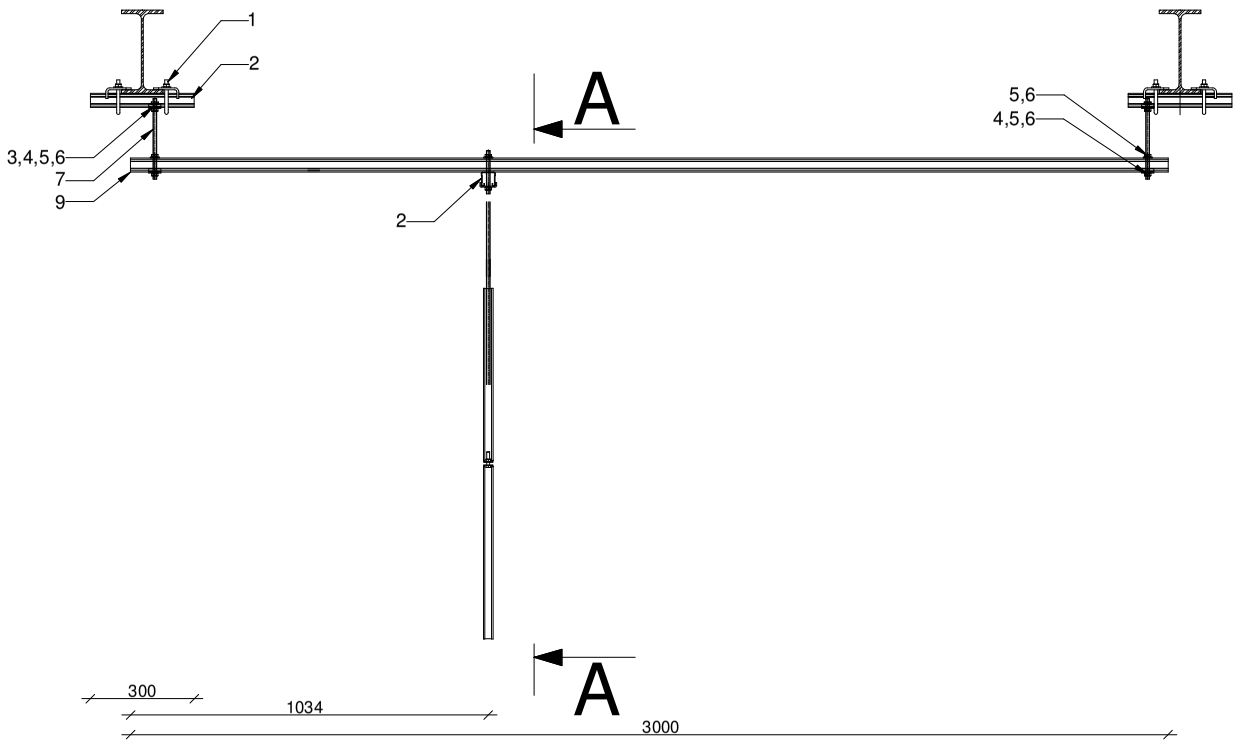


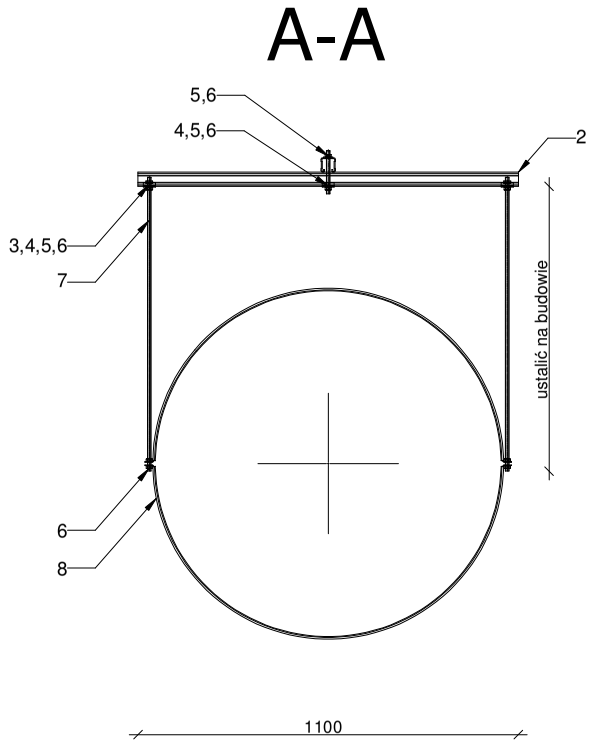


| | | Max. rozstaw |
|---|---|---|
| 11 | P11 Ø1000 L=3,0m | 2,00 m |

| Lp. | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy | Nazwa | Ilość dla jednej podpory |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N-KLM-MF | 81310414102 | Klamra do profilu MG, MF nierdzewna | 4,00 |
| 2 | N-SZ-MF2,5-2000 | 80741412522 | Profil montażowy typ MF2,5 dł. 2000 mm nierdzewny | 1,00 |
| 3 | N-NSZ-MF-M8 | 81190410802 | Nakrętka ząbkowana M8 do profilu MG, MF, MH nierdzewna | 4,00 |
| 4 | N-PDC-MF | 81107414102 | Podkładka do profilu MG, MF, MH nierdzewna | 7,00 |
| 5 | N-PD-8 | 81480100802 | Podkładka okrągła fi 8,4/26 mm nierdzewna | 10,00 |
| 6 | N-144-M8 | 81490008002 | Nakrętka sześciokątna M8 nierdzewna | 12,00 |
| 7 | N-M8X2000 | 81470082002 | Pręt gwintowany M8x2000 nierdzewny | 1,00 |
| 8 | N-UWG-1000 | 81210200002 | Obejma do wentylacji z izolacją 1000 BK nierdzewna | 1,00 |
| 9 | N-SZ-MH2,5-3000 | 80741622532 | Profil montażowy typ MH2,5 dł. 3000 mm nierdzewny | 1,00 |

niczuk

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Mateusz Stępień

TYTUŁ RYSUNKU:
Mocowanie kanału wentylacyjnego do płatwi stalowych

INWESTYCJA / WYKONAWCA:
Zespół Obiektów Sportowych AWF Poznań - Basen

NR RYS.: 67/1/18-11

DATA: 26-01-2018

Niniejszy rysunek stanowi informacje o produktach Niczuk Metall-PL i warunkach ich zastosowania; został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Niczuk Metall-PL, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów

Format A3